

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace		Generální projektant				Autorizační razítko	
		 Arch.Design, s.r.o. KANCELÁŘ BRNO Sochorova 23, 616 00 Brno telefon +420 541 420 910 fax +420 541 420 913					
±0,000=264,00 m n.m.						B.p.v.	
Architekt:	Ing.arch. D. Kudla		Vypracoval:	Ing.arch. M. Adámek		Projektant části PD	
HIP:	Ing. K. Vaníčková		Kreslil:	Ing.arch. M. Adámek			
Zodp. projektant:	Ing.arch. D. Kudla		Kontroloval:	Ing. E. Papoušková			
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno – sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno						
Místo stavby:	Halasovo náměstí 597/1	Obec: Brno – Lesná	Kraj: Jihomoravský	Číslo paré:			
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ						Formát: A4	
Stavební objekt: SO 100 - POLIKLINIKA						Datum: 10/2016	
Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						Stupeň: DZS+DPS	
Název dokumentu: Výpis ostatních výrobků						Číslo střediska: 460	
						Měřítko: -	
Kód dokumentu:	B-13-131-300	Profese	AS	Objekt	SO100	Část	D.1.1
		Stupeň	DZS+DPS	Č.přílohy	407	Revize	00

OSTATNÍ VÝROBKY - POZNÁMKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	10/2016	Ing. Helena Nečková	Arch.Desing, Sochorova 23, 616 00 Brno

Poznámky:

- 1 Všechny rozměry před výrobou je nutno zaměřit
- 2 Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem
- 3 Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků
- 4 Viditelné výrobky budou na stavbě vzorkovány. Výsledný vzhled a barva budou odsouhlaseny architektem a investorem.
- 5 Všechny použité materiály a výrobky musí odpovídat českým normám, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům.
- 6 Veškerý kotevní a přidružený materiál včetně doplňků (výztužné profily apod.) potřebný k provedení montáže je součástí dodávky výrobku
- 7 Při realizaci je nutno dodržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- 8 Záměnu materiálů navrženou dodavatelem vždy po technické a technologické stránce posoudí technický dozor investora a odsouhlasení změny provede písemně (zápisem ve stavebním deníku, faxem popř. e-mailem). Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s autorským dozorem a před započítím prací nechat písemně odsouhlasit s technickým dozorem investora.
- 9 Pokud si použitý materiál, konstrukční prvek, nebo konstrukční řešení zvolené dodavatelem a odsouhlasené investorem vynutí změnu ostatních konstrukcí je nutné toto konzultovat s autorským dozorem . V opačném případě za zvolené změněné řešení zodpovídá subdodavatel.
- 10 Rozměry nezahrnují množství materiálu na prořez atp.

OSTATNÍ VÝROBKY - SPECIFIKACE											
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ		Investor: Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno		Zakázka číslo: B-13-131-300		SO: 100		Stupeň: DZS+DPS		Generální projektant: Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	
OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS	ROZMĚRY L/ Š / V mm	BARVA	POZNÁMKA	REVIZE	1PP	1NP	2NP	sítěcha	CELKEM
S.01/01	01	Skleněná zástěna sprchového koutu s posuvnými dveřmi	1625/2000		bezrámové zasklení, kotvicí prvky nerez, posuvné dveře zavěšené na nerezové tyči, kompletní výrobek včetně těsnění	00	1				1
S.01/02	01	Skleněná zástěna sprchového koutu s posuvnými dveřmi	1200/2000		bezrámové zasklení, kotvicí prvky nerez, posuvné dveře zavěšené na nerezové tyči, kompletní výrobek včetně těsnění	00	2				2
S.01/04		Zapuštěná vnitřní čistící zóna v rámu - m.č. D0.00.01	2500/3000	tmavě šedá	Rohož v. 22mm z AL profilů s kartáčovou a textilní výplní - 2. čistící zóna - musí vyhovovat vyhlášce 398/2009 Sb. Rám pro velké zatížení, včetně provedení vyrovnávací hydroizolační stěrky na dně otvoru pro rám. Nutno koordinovat rozměr otvoru při provádění podlahy. Dodávka včetně kotvení a montáže.	00	1				1
S.01/05		Zahradní obrubník - betonový prefabrikát, včetně osazení do betonu	100/250mm		Celková délka 38,5m, včetně 5% prořez	00	1				1
S.01/06		Betonová dlažba pro chodník a okapový chodník uložená do štěrkopískového lože - podél objektu v 1PP	400/400/40mm	přírodní	Celková plocha 75,15 m²	00	1				1
S.01/07		Zapuštěná vnitřní čistící zóna v rámu - m.č. E0.04.33	2300/2000	tmavě šedá	Rohož v. 22mm z AL profilů s kartáčovou a textilní výplní - 2. čistící zóna. Rám pro velké zatížení, včetně provedení vyrovnávací hydroizolační stěrky na dně otvoru pro rám. Nutno koordinovat rozměr otvoru při provádění podlahy. Dodávka včetně kotvení a montáže.	00	1				1
S.01/08		Zapuštěná vnitřní čistící zóna v rámu - m.č. E0.00.01	1400/2500	tmavě šedá	Rohož v. 22mm z AL profilů s kartáčovou a pryžovou výplní - 1. čistící zóna. Rám pro velké zatížení, včetně provedení vyrovnávací hydroizolační stěrky na dně otvoru pro rám. Nutno koordinovat rozměr otvoru při provádění podlahy. Dodávka včetně kotvení a montáže.	00	1				1
S.01/09		Zapuštěná venkovní čistící zóna v rámu. Rohoží vyplnit také plochu mezi zárubněmi - vchod pro imobilní	2600/2940	tmavě šedá	Rohož v. 22mm z AL profilů s kartáčovou a pryžovou výplní - 1. čistící zóna - musí vyhovovat vyhlášce 398/2009 Sb. Rám pro velké zatížení, včetně provedení vyrovnávací hydroizolační stěrky na dně otvoru pro rám. Nutno koordinovat rozměr otvoru při provádění podlahy. Dodávka včetně kotvení a montáže.	00	1				1
S.01/10		Zapuštěná vnitřní čistící zóna v rámu - m.č. D0.00.18	1500/2300	tmavě šedá	Rohož v. 22mm z AL profilů s kartáčovou a pryžovou výplní - 1. čistící zóna. Rám pro velké zatížení, včetně provedení vyrovnávací hydroizolační stěrky na dně otvoru pro rám. Nutno koordinovat rozměr otvoru při provádění podlahy. Dodávka včetně kotvení a montáže.	00	1				1
S.01/11		Zapuštěná vnitřní čistící zóna v rámu - m.č. D0.00.18	2275/2300	tmavě šedá	Rohož v. 22mm z AL profilů s kartáčovou a textilní výplní - 2. čistící zóna. Rám pro velké zatížení, včetně provedení vyrovnávací hydroizolační stěrky na dně otvoru pro rám. Nutno koordinovat rozměr otvoru při provádění podlahy. Dodávka včetně kotvení a montáže.	00	1				1
S.01/12		Plastová revizní dvířka do SDK příčky	800/750	bílá	Přístup do prostoru nad chladicím boxem	00	1				1

OSTATNÍ VÝROBKY - SPECIFIKACE											
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ		Investor: Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	Zakázka číslo: B-13-131-300	SO: 100	Stupeň: DZS+DPS	Generální projektant: Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno					
OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS	ROZMĚRY L/ Š / V mm	BARVA	POZNÁMKA	REVIZE	1PP	1NP	2NP	sítěcha	CELKEM
S.01/13		Vybavení sociální místnosti D0.00.02 <u>Zahrnuje:</u> 1 dávkovač mýdla 1 dávkovač dezinfekce 1 dávkovač papírových ručníků 1 držák toaletního papíru 1 pevné madlo 1 sklopné madlo 1 WC souprava 1 koš na odpadky 1 dvojháček na oděv 1 zrcadlo dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.	-	-	Vše broušená nerez ocel - viz materiálové standardy. Typ výrobků dle vzorkování. Sklopné madlo žárově pozinkovaná ocel + 2x PUR nátěr, vč. příslušného základního nátěru. Sklopná madla bílá, pevná madla pochromovaná.	00	1				1
S.01/14		Vybavení souborů sociálních místností D0.00.03, D0.00.08 <u>Zahrnuje:</u> 2 dávkovač mýdla 2 dávkovač dezinfekce 4 držák toaletního papíru 2 dávkovač papírových ručníků 4 WC souprava 4 koš na odpadky 8 pevné madlo 5 dvojháček na oděv na dveřích kabin zrcadlo v hliníkovém rámečku š=700mm, v=1150mm (architekt si vyhrazuje právo na úpravu rozměrů dle kladecího plánu obkladu). Hliníkový rámeček bude lícovat s rovinou obkladu.	-	-	Vše broušená nerez ocel - viz materiálové standardy. Typ výrobků dle vzorkování. Výčet platí pro oba soubory dohromady.	00	2				2
S.01/15		Vybavení souborů sociálních místností D0.05.17 <u>Zahrnuje:</u> 1 dávkovač mýdla 1 dávkovač papírových ručníků 2 držák toaletního papíru 2 WC souprava 1 koš na odpadky 2 háček na oděv	-	-	Vše broušená nerez ocel - viz materiálové standardy. Typ výrobků dle vzorkování.	00	1				1
S.01/16		Vybavení souborů sociálních místností D0.05.20 <u>Zahrnuje:</u> 1 dávkovač mýdla 1 dávkovač papírových ručníků 2 držák toaletního papíru 2 WC souprava 1 koš na odpadky 2 háček na oděv	-	-	Vše broušená nerez ocel - viz materiálové standardy. Typ výrobků dle vzorkování.	00	1				1
S.01/17		Odvodňovací žlab z betonových prefabrikátů	340/210/100	-		00	110				110
S.01/18		Litínová mříž ve tvaru odvodňovacího žlabu - uložena do betonového lože	280/210	-		00	5				5
S.01/19		neobsazeno									
S.01/20		Systémová průchodka pro potrubí přes stěnu a hydroizolaci - 2x otvor Ø125 (pro teplovodní přípojku), vzdálenost potrubí cca 300mm			TI. stěny 250mm z prolívaných betonových tvárníc, hydroizolace živичná. Typ a velikost průchodky dle parametrů přípojky	00	1				1
S.01/21		PHP práškový PG6 (s práškem ABC, 6 hasicích jednotek), včetně kotevního systému na stěny.			Umístění viz Požárně bezpečnostní řešení. Rukojeť max. 1,5m nad podlahou.	00	17				17
S.01/22		Zahradní obrubník - betonový prefabrikát, včetně osazení do betonu	50/150mm		Celková délka 3,0m, včetně 5% prořez	00	1				1

OSTATNÍ VÝROBKY - SPECIFIKACE										
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ		Investor: Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	Zakázka číslo: B-13-131-300	SO: 100	Stupeň: DZS+DPS	Generální projektant: Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno				
OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS	ROZMĚRY L/ Š / V mm	BARVA	POZNÁMKA	REVIZE	1PP	1NP	2NP	sítěcha CELKEM
S.01/23		Informační cedule + INTERCOM + ovládání dveří, materiál broušená nerez	1400/1250mm		Třída oceli V2A (1.4301), dle ČSN 10088-1, 1.4301 (X5CrNi 18-10). Rozměry budou upraveny dle spárořezu, bude doladěno na stavbě ze strany architekta.	00	1			1
S.1/01		Betonová dlažba pro okapový chodník, uložena do štěrkopískového lože - podél objektu v 1NP	400/400/40mm	přírodní	Celková plocha 166,8	00		1		1
S.1/02		ŽB prefabrikované stupně výšky 80mm, přivařené ke schodnici přes kování	1200/400/80			00		7		7
S.1/03		Dočasný plot v. 500mm v keřové výsadbě - dřevěné sloupky osazené v zemině, krajní s dřevěnými vzpěrami, výplň ocelové lanko ve dvou úrovních vedné ve vyvrtaných otvorech. Sloupky a vzpěry - dřevo borové: průměr 100mm Lanko nerez: průměr 3mm	Délky jednotlivých úseků plotu (bm): 14,1+ 13,2 + 13,7 + 21,2 + 23,4 + 21,5 Celkem: 107,1 m	dřevo: bezbarvá lazura	Včetně 12 ks napínáků, včetně impregnace dřeva proti dřevokazným škůdcům a houbám, včetně impregnace 1m spodní části kůlů proti vlhkosti. Kůly dl. 1,5m - 80 ks, vzpěry dl. 1,5m - 12 ks, lanko - 225 m	00		1		1
S.3/01		Betonová dlažba pro uložení jednotek na střešní krytinu. Betonová předlažba vysoká.	500/250/100mm	přírodní		00				28 28


OSTATNÍ VÝROBKY - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
Stavební úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, městská část Brno-sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	10/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	01

Číslo výrobku:

PROSKLENÁ STĚNA SPRCHOVACÍHO KOUTU

S.01
01

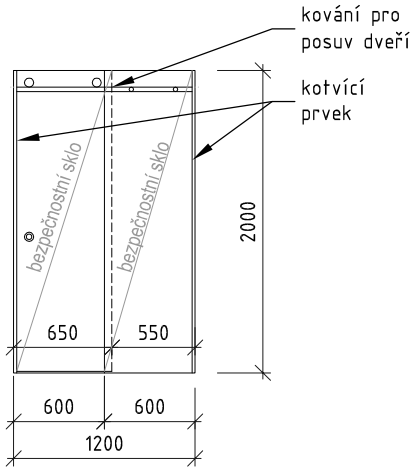


REFERENCE



PROSKLENÁ STĚNA SPRCHOVACÍHO KOUTU

S.01
02

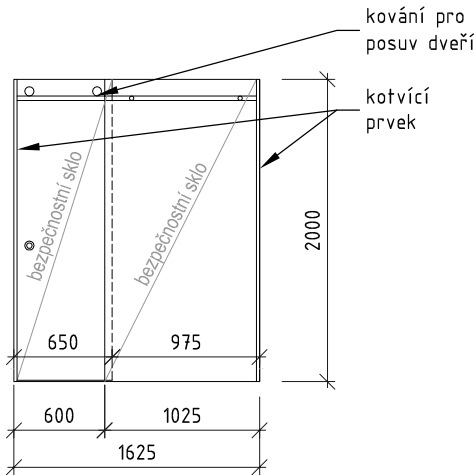

REFERENCE

