


PŮDORYS 1. NP

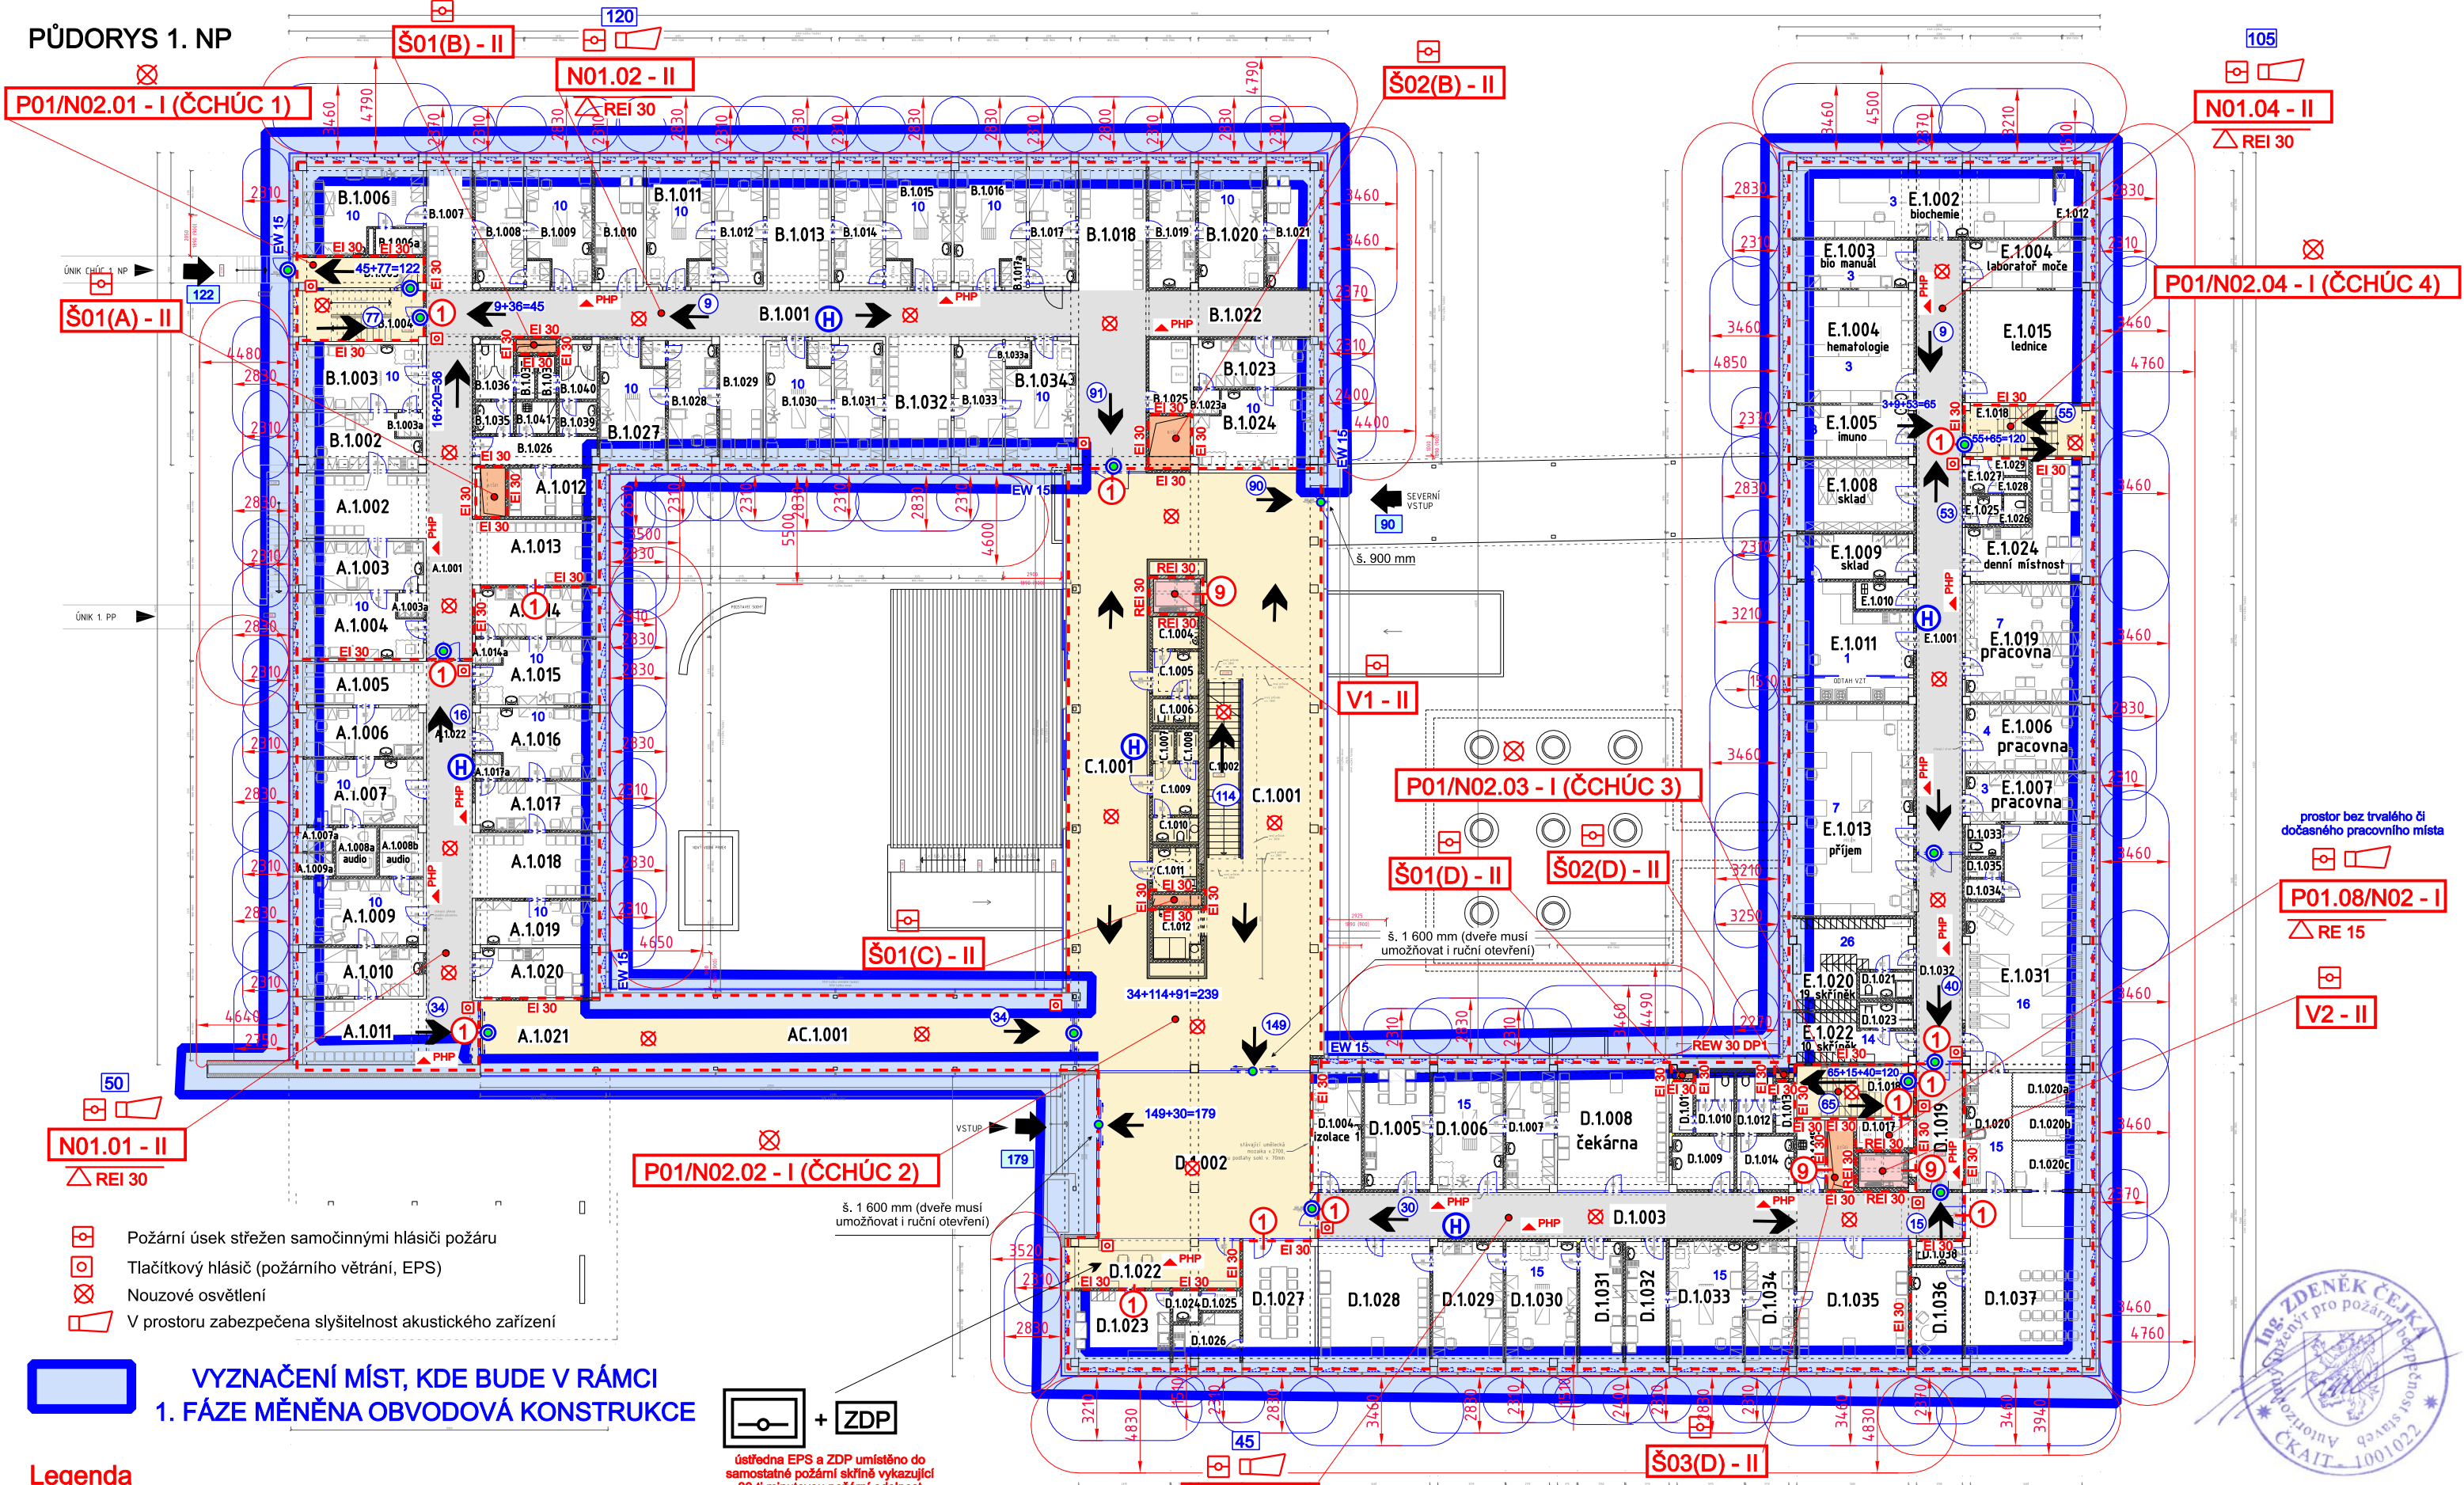

Legenda

- PHP** Přenosný hasicí přístroj
- ↓** Směr úniku
- ↑** Vstup do objektu (požárního úseku)
- Hranice požárního úseku
- H** Hadicový systém s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 mm
- Požární nebezpečný prostor vedoucí do veřejného pozemku (stanovený % požárně otevřené plochy)
- Požární nebezpečný prostor vedoucí do veřejného pozemku investora (stanovený hustotou tepelného toku)
- Komunikační prostory
- Prostory ČCHÚC (I. SPB - prostor bez požárního rizika)
- Prostory výtahové šachty (II. SPB)
- Prostory instal. šachet (II. SPB)

- x** Počet osob v místnosti
- x** Počet osob v požárním úseku
- x** Počet osob na únikové cestě
- xx** Počet osob na východu

Požární uzávěr EW 15-C2 DP3

Požární uzávěr EW 15 DP2 (výtah, šachta)

Dveřní křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámekem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)

Dveřní křídlo min. šířky 900 mm (otvírávé - panik.kování, posuvné - neuzamykatelné, otvírávé při výpadku proudu i ručně)

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM - prosinec 2016

NÁZEV AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ

Místo stavby: Halasovo nám. 597/1, 638 00 Brno - Lesná

Půdorys 1. NP - požární schéma (původní)

PŘÍLOHA POŽÁRNÍ ZPRÁVY

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2146-16a

(Změna k z. č.: 1704-14 a 2146-16)