



## PŮDORYS 1. NP

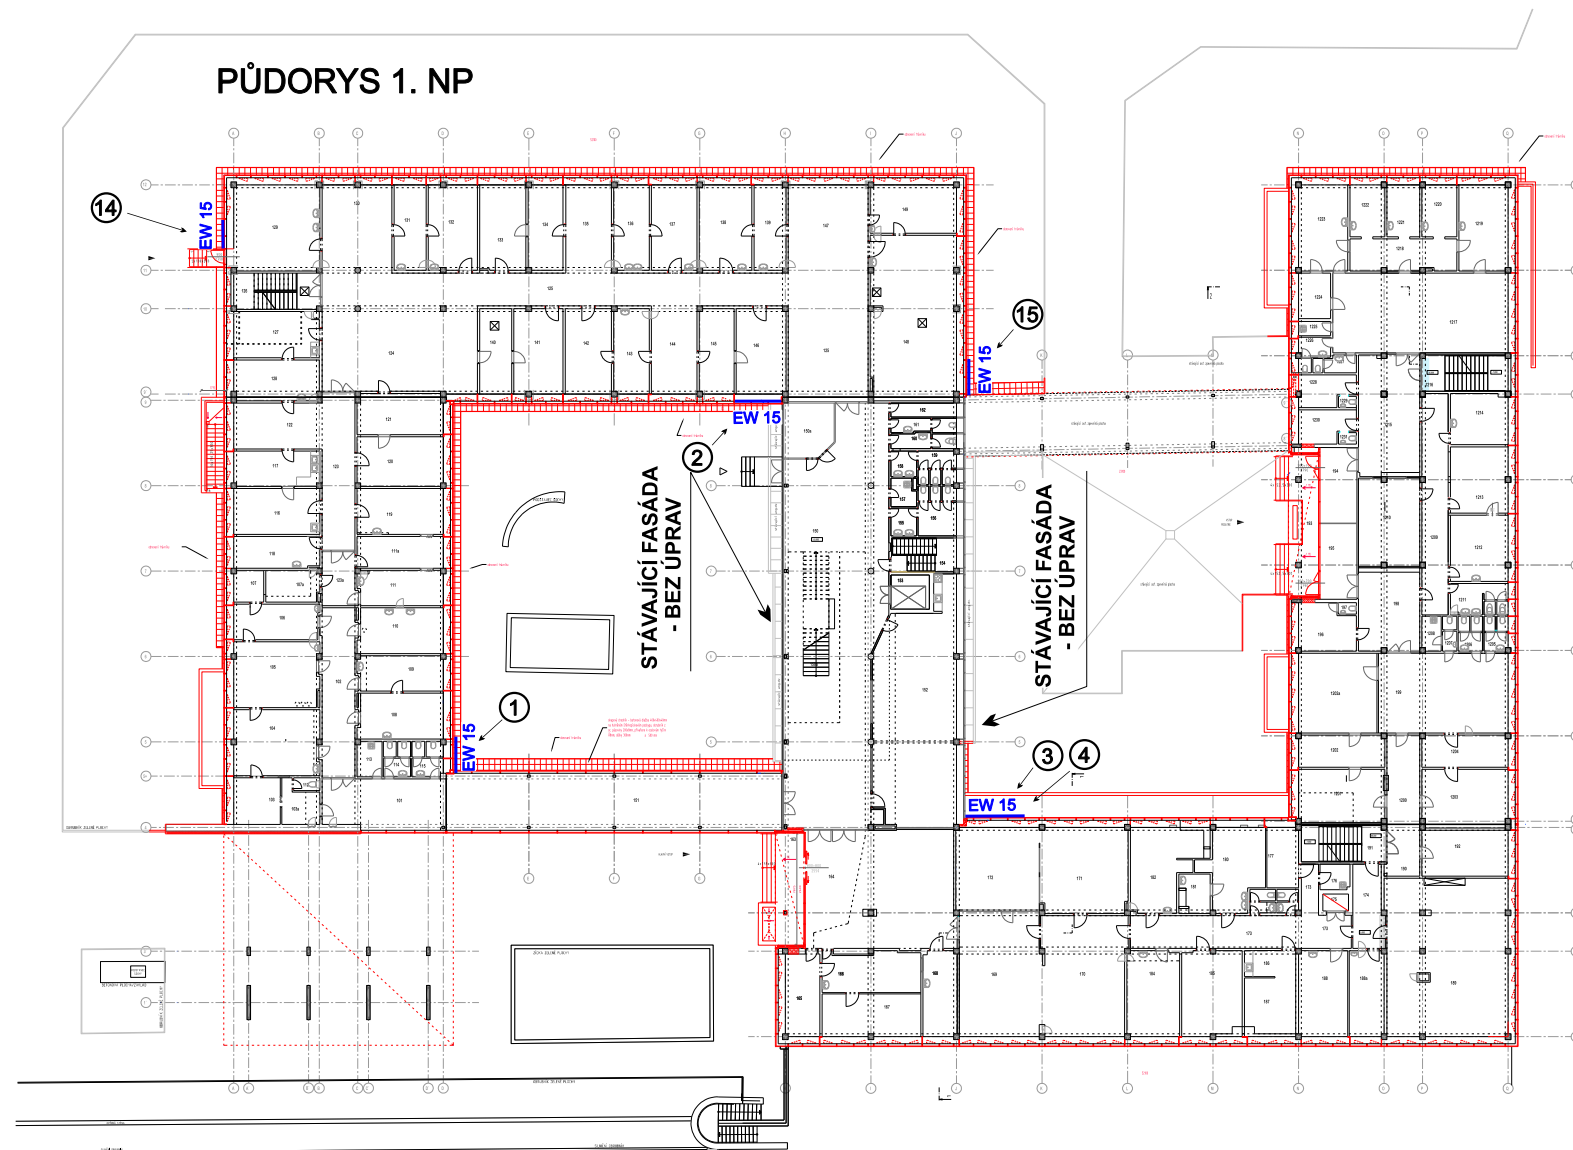

## PŮDORYS 2. NP

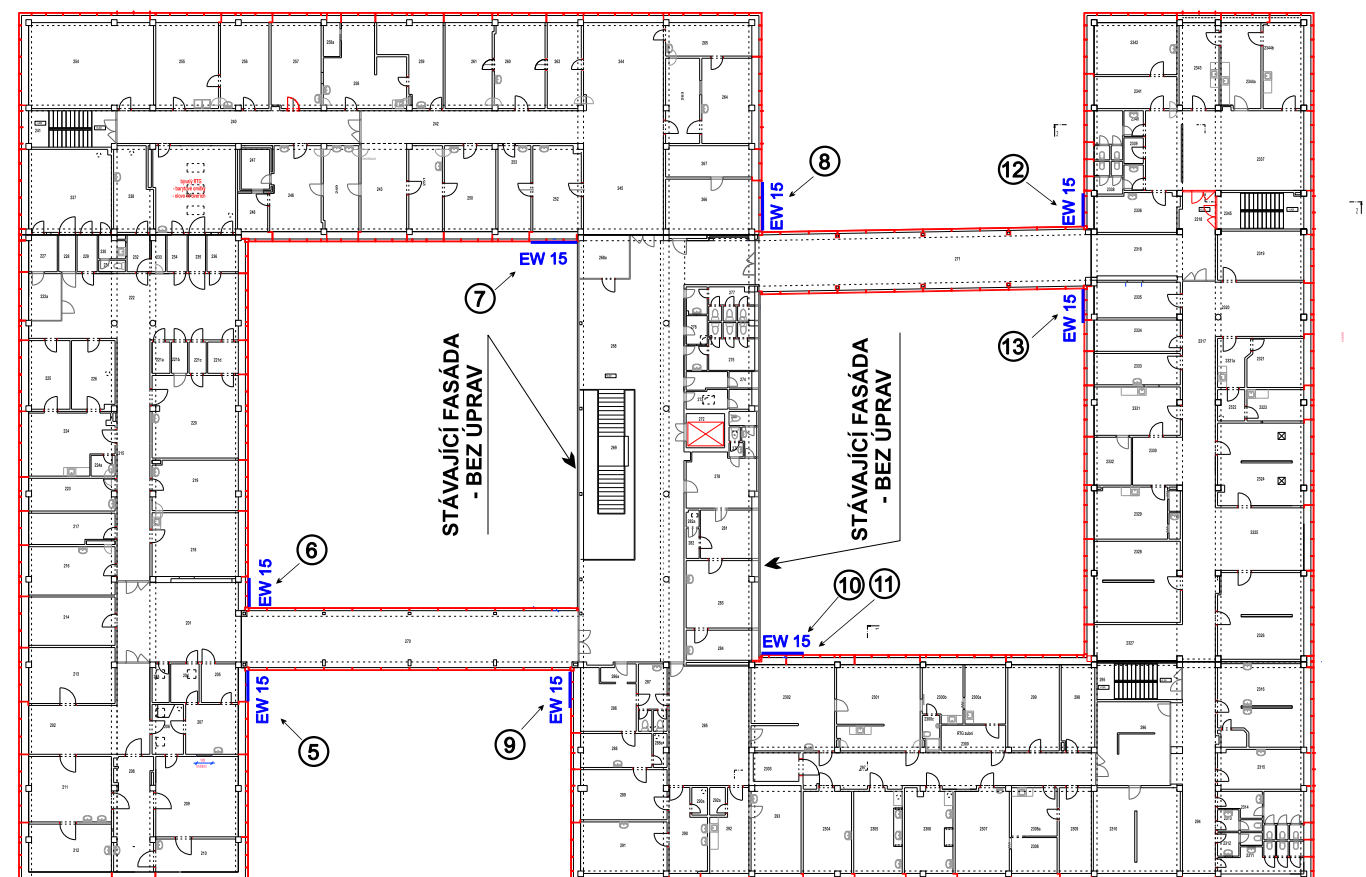

- 1) U m.č. A.1.020 bude okenní výplň (o rozměru 1,8 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 2) U m.č. B.1.034 bude okenní výplň (o rozměru 2,90 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 3) U m.č. D.1.004 bude okenní výplň (o rozměru 1,675 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 4) U m.č. D.1.005 bude okenní výplň (o rozměru 1,20 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 5) U m.č. A.2.033 bude okenní výplň (o rozměru 2,175 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 6) U m.č. A.2.034 bude okenní výplň (o rozměru 1,80 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 7) U m.č. B.2.032 bude okenní výplň (o rozměru 2,95 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 8) U m.č. B.2.044 bude okenní výplň (o rozměru 2,175 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 9) U m.č. D.2.002 bude okenní výplň (o rozměru 1,975 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 10) U m.č. D.2.023 bude okenní výplň (o rozměru 1,685 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 11) U m.č. D.2.025 bude okenní výplň (o rozměru 1,14 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 12) U m.č. E.2.005a bude okenní výplň (o rozměru 2,112 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 13) U m.č. E.2.007 bude okenní výplň (o rozměru 1,788 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 14) U m.č. B.1.006 bude okenní výplň (o rozměru 2,05 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**
- 15) U m.č. B.1.024 bude okenní výplň (o rozměru 1,00 x 1,89 m – nenosná obvodová konstrukce) vyplněna atestovanou neotvíravou prosklenou konstrukcí vykazující odolnost **EW 15**

**ZATEPLENÍ FASÁDY ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM  
TŘ. REAKCE NA OHĚŇ A1 nebo A2**



## ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

NÁZEV AKCE:

**POLIKLINIKA LESNÁ - ZATEPLENÍ**

**Místo stavby: Halasovo nám. 597/1, 638 00 Brno - Lesná**

Půdorys 1. a 2. NP - požární schéma

PŘÍLOHA POŽÁRNÍ ZPRÁVY

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: **2146-16** (Změna k z. č.: 1704-14)