


# PŮDORYS 1. NP

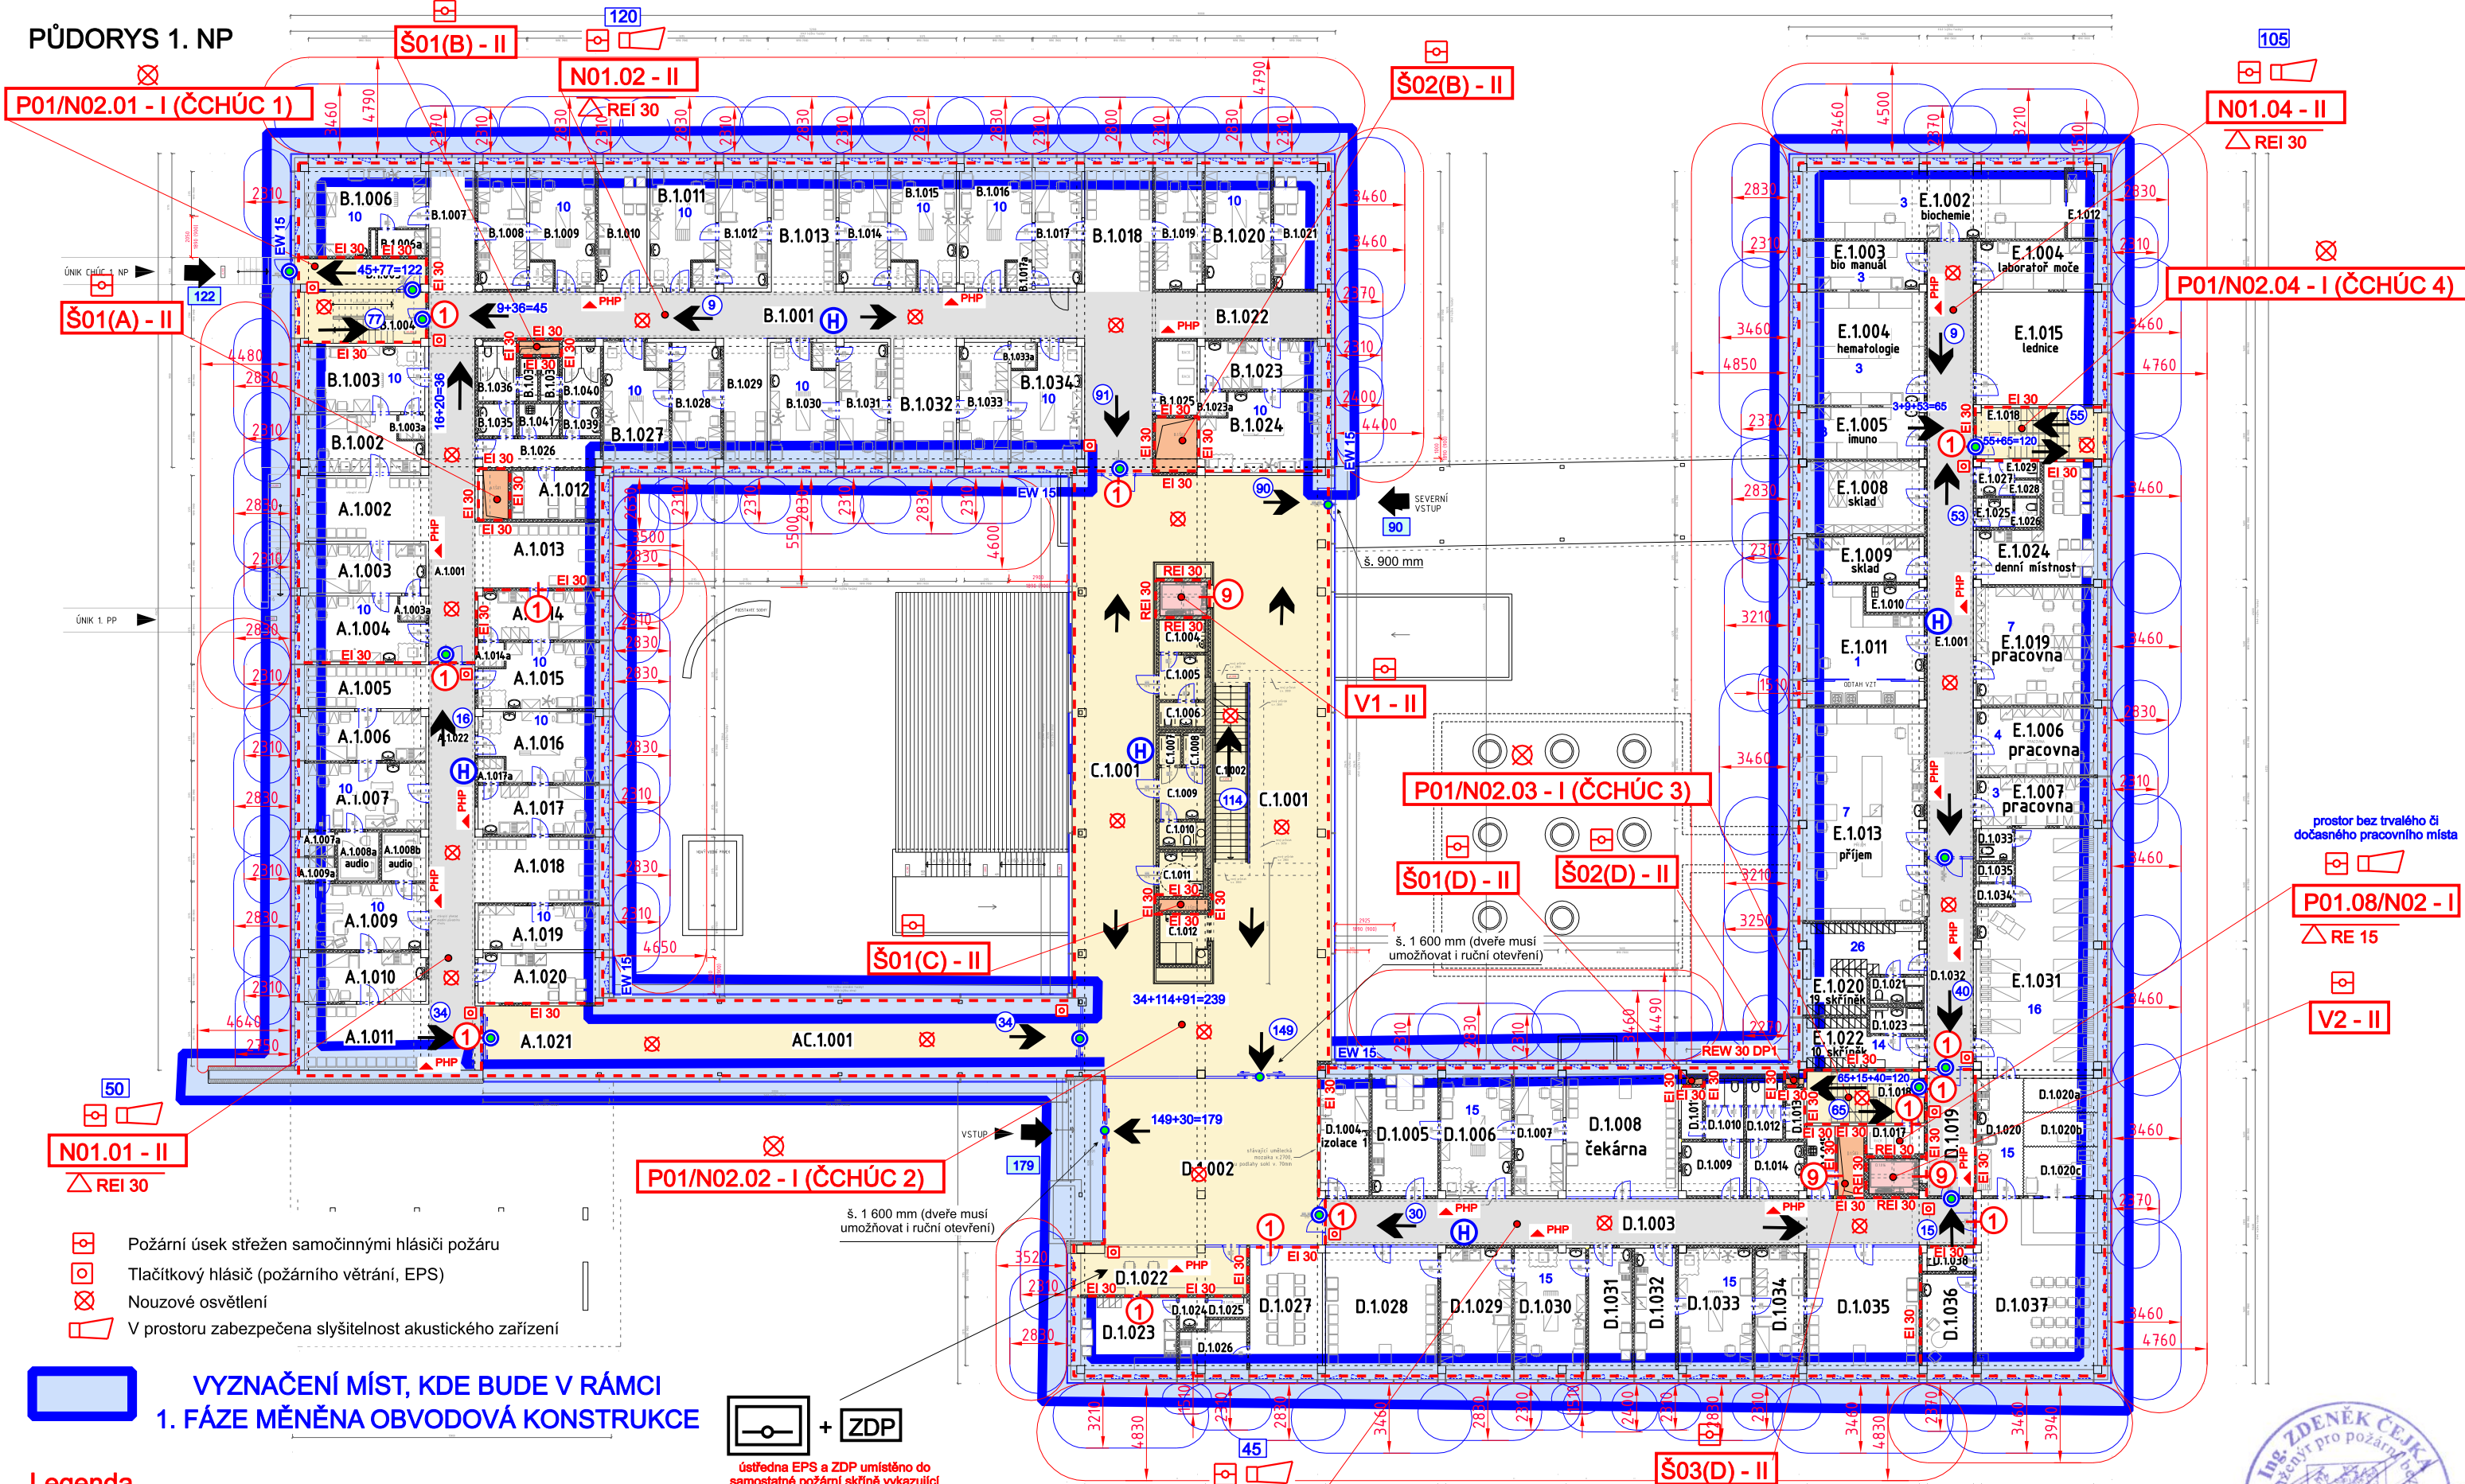

- Požární úsek střežen samočinnými hlásiči požáru
- Tlačítkový hlásič (požárního větrání, EPS)
- Nouzové osvětlení
- V prostoru zabezpečena slyšitelnost akustického zařízení

## VYZNAČENÍ MÍST, KDE BUDE V RÁMCI 1. FÁZE MĚNĚNA OBVODOVÁ KONSTRUKCE

### Legenda

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Přenosný hasicí přístroj   |  | Požární nebezpečný prostor vedoucí do veřejného pozemku (stanovený % požárně otevřené plochy)         |
|  | Směr úniku   |  | Požární nebezpečný prostor vedoucí do veřejného pozemku investora (stanovený hustotou tepelného toku) |
|  | Vstup do objektu (požárního úseku)   |  | Komunikační prostory  |
|  | Hranice požárního úseku  |  | Prostory ČCHÚC (I. SPB - prostor bez požárního rizika)  |
|  | Hadiceový systém s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 mm |  | Prostory výtahové šachty (II. SPB)  |
|  |  |  | Prostory instal. šachet (II. SPB)   |



ústředna EPS a ZDP umístěno do samostatné požární skříně vykazující 30-ti minutovou požární odolnost

- Počet osob v místnosti
- Počet osob v požárním úseku
- Počet osob na únikové cestě
- Počet osob na východu

- 1
- 9
- 
- 

Požární uzávěr EW 15-C2 DP3

Požární uzávěr EW 15 DP2 (výťah, šachta)

Dveřní křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámekem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)

Dveřní křídlo min. šířky 900 mm (otvírávé - panik.kování, posuvné - neuzamykatelné, otvírávé při výpadku proudu i ručně)

## ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

NÁZEV AKCE:

**POLIKLINIKA LESNÁ**  
Místo stavby: Brno - Lesná (Poliklinika)  
Půdorys 1. NP - požární schéma (původní)

PŘÍLOHA POŽÁRNÍ ZPRÁVY  
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2146-16  
(Změna k z. č.: 1704-14)

