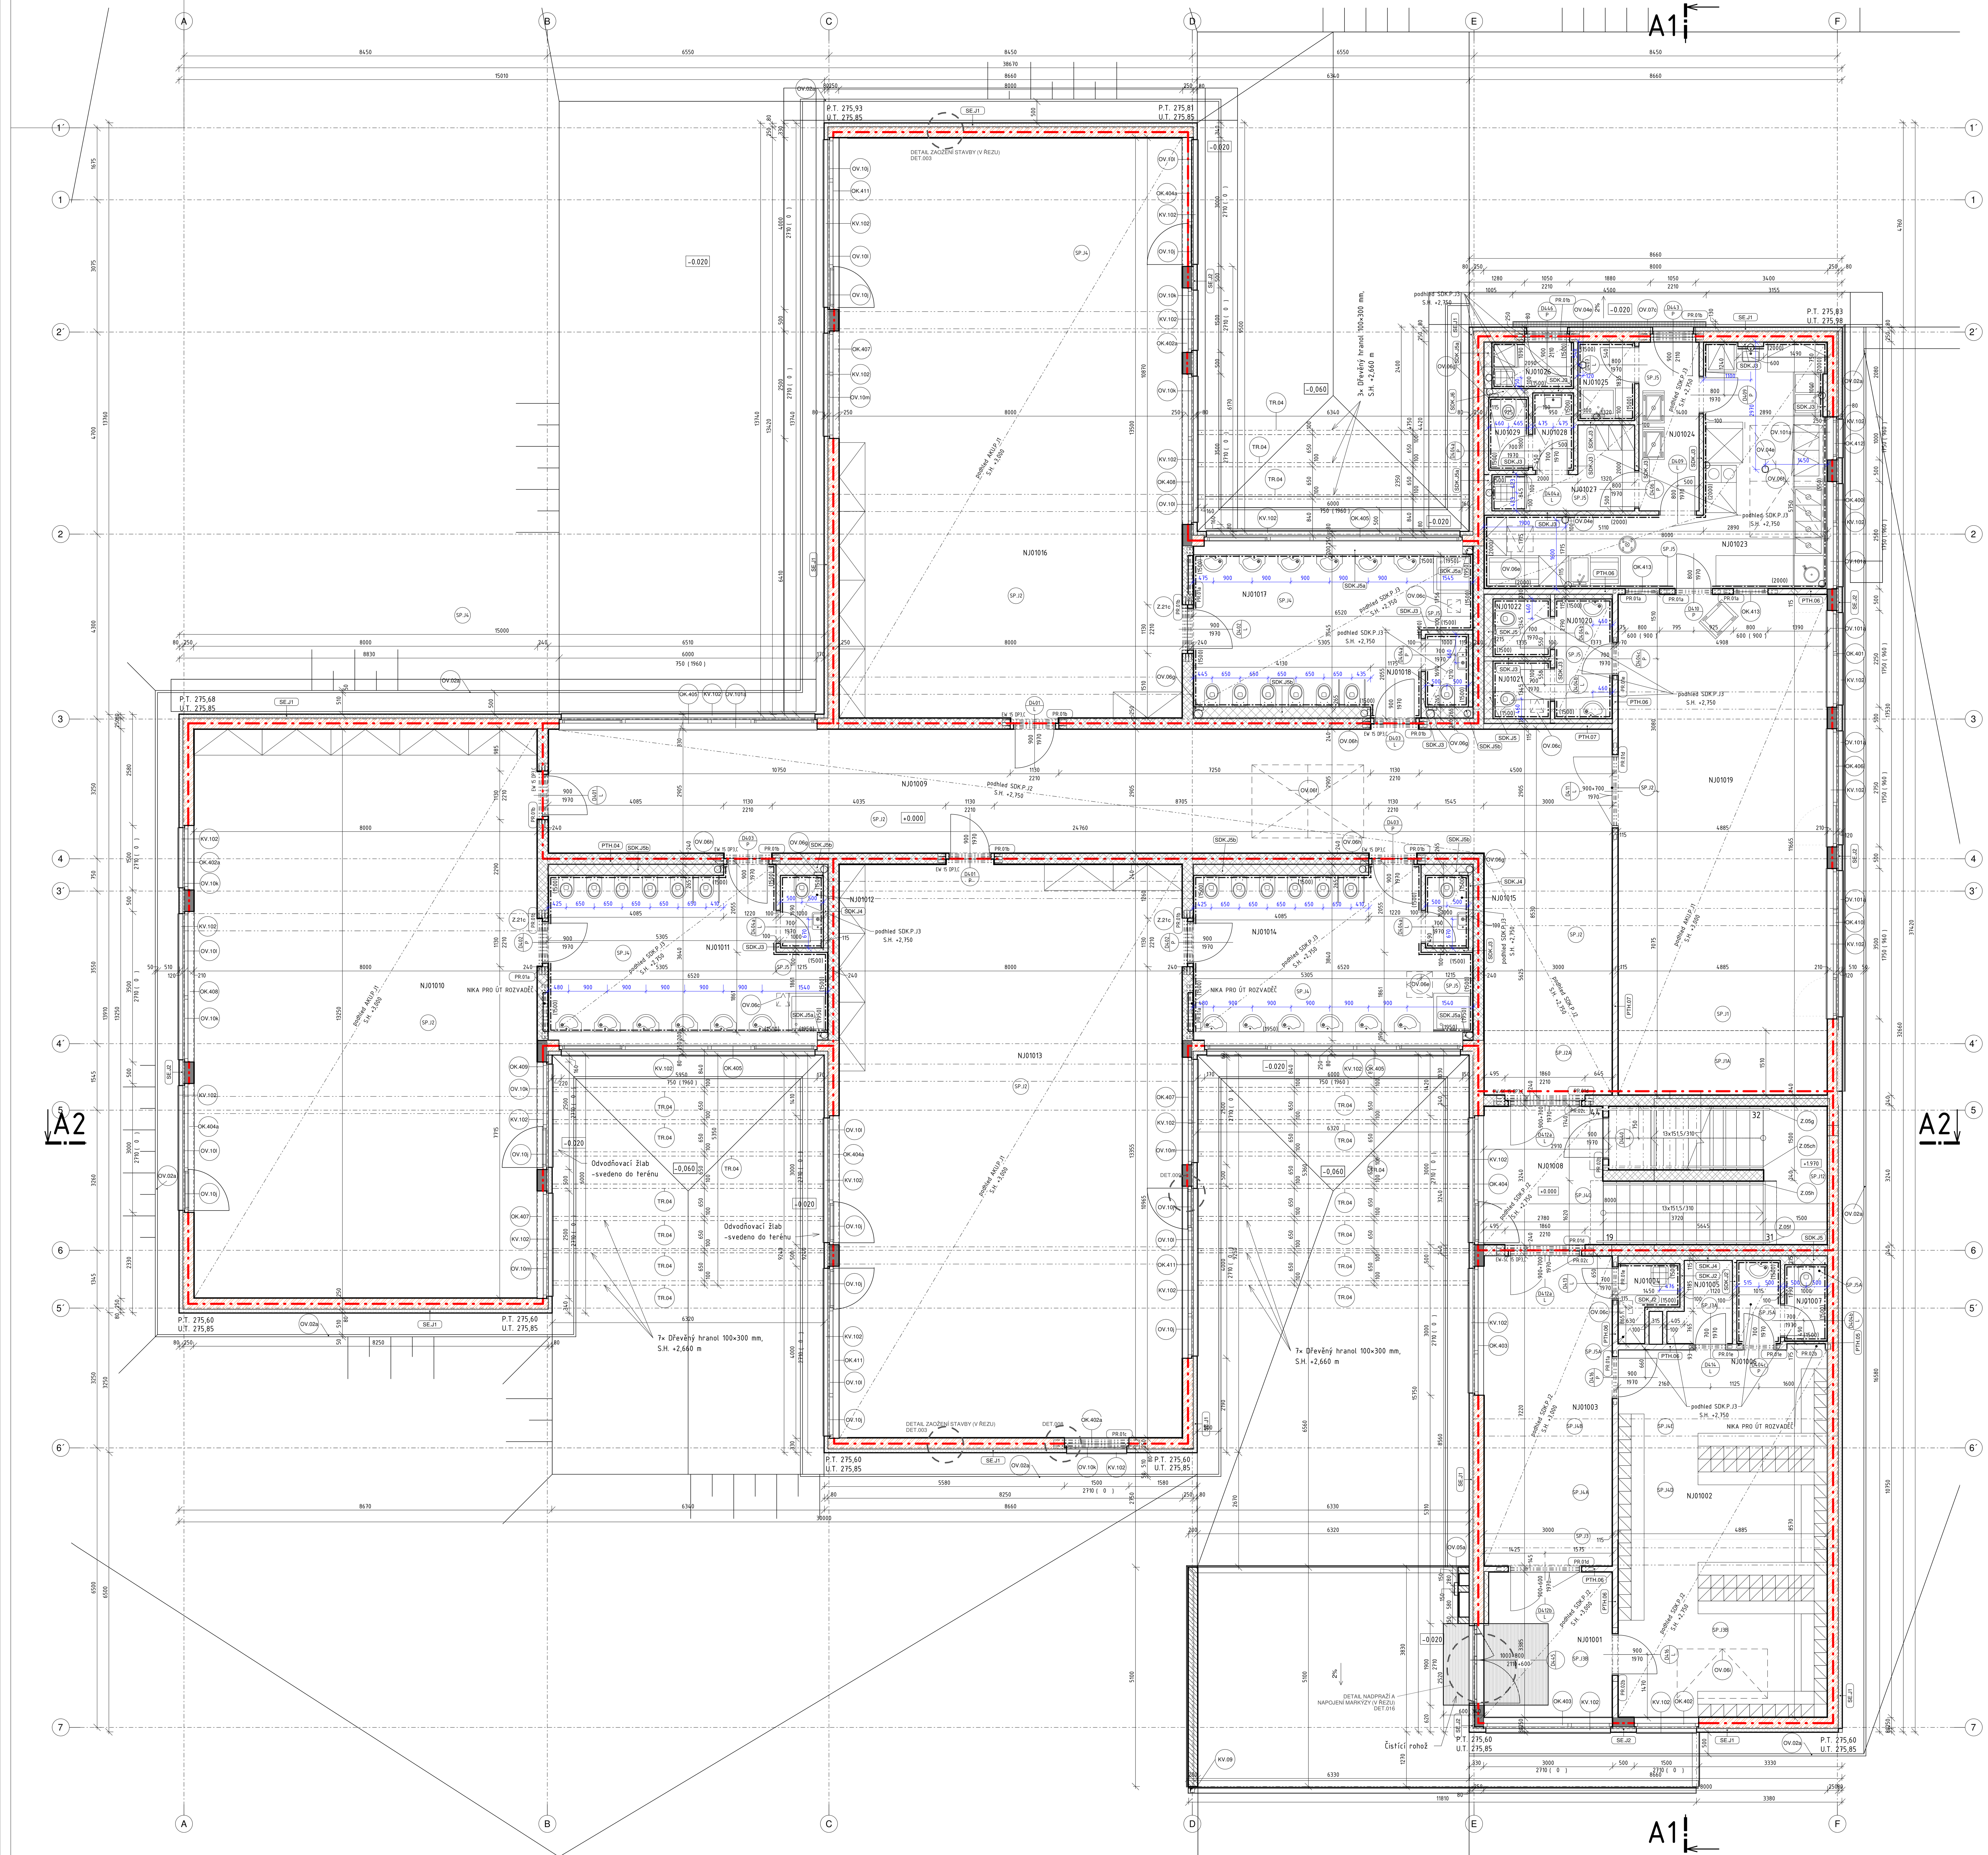

Výkaz místností 1.NP

Kod budovy	Podlaží	Číslo místn.	Název	Skutečná plocha m2	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stropu	Výška podhled u (mm)	Povrchová úprava stěny	Poznámky
1NP									
J	1NP	01	Zádveří	10.64	keram. dlažba SP.J3B	SDK.P.J2 + malba	3000	omítka + malba	
J	1NP	02	Šatna	41.60	keram. dlažba SP.J3B, SP.J4D, SP.J4E	SDK.P.J2 + malba	2750	omítka + malba	
J	1NP	03	Vstupní hala	21.85	keram. dlažba SP.J3, SP.J4A, SP.J4B	SDK.P.J2 + malba	3000	omítka + malba	
J	1NP	04	Úklid	1.96	keram. dlažba SP.J5A	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500mm
J	1NP	05	Sklad	2.38	keram. dlažba SP.J3A	SDK.P.J2 + malba	2750	omítka + malba	
J	1NP	06	WC	1.93	keram. dlažba SP.J5A	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500mm
J	1NP	07	WC	1.70	keram. dlažba SP.J5A	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500mm
J	1NP	08	Schodiště	18.49	keram. dlažba SP.J4C, SP.J11	SDK.P.J2 + malba	2750	omítka + malba	
J	1NP	09	Chodba	87.15	PVC SP.J2, SP.J2A	SDK.P.J2 + malba	2750	omítka + malba	
J	1NP	10	Denní místnost 1	107.48	PVC SP.J2	AKU.P.J1 + malba	3000	omítka + malba	
J	1NP	11	Umývárna 1	21.11	keram. dlažba SP.J4, SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500 (1950)mm
J	1NP	12	WC 1	1.70	keram. dlažba SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500mm
J	1NP	13	Denní místnost 2	108.31	PVC SP.J2	AKU.P.J1 + malba	3000	omítka + malba	
J	1NP	14	Umývárna 2	21.15	keram. dlažba SP.J4, SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500 (1950)mm
J	1NP	15	WC 2	1.70	keram. dlažba SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500mm
J	1NP	16	Denní místnost 3	109.54	PVC SP.J2	AKU.P.J1 + malba	3000	omítka + malba	
J	1NP	17	Umývárna 3	20.23	keram. dlažba SP.J4, SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500 (1950)mm
J	1NP	18	WC 3	1.67	keram. dlažba SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500mm
J	1NP	19	Jídelna	56.31	PVC SP.J1, SP.J1A	AKU.P.J1 + malba	3000	omítka + malba	
J	1NP	20	WC	3.65	keram. dlažba SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500mm
J	1NP	21	WC	1.76	keram. dlažba SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500mm
J	1NP	22	WC	1.76	keram. dlažba SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500mm
J	1NP	23	Přípravna / Mytí	24.73	keram. dlažba SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 2000mm
J	1NP	24	Chodba	5.20	keram. dlažba SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba	
J	1NP	25	Umývárna termoportů	2.40	keram. dlažba SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500mm
J	1NP	26	Odpadky	2.04	keram. dlažba SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500mm
J	1NP	27	Šatna	4.36	keram. dlažba SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba	
J	1NP	28	WC	1.67	keram. dlažba SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500mm
J	1NP	29	WC	1.49	keram. dlažba SP.J5	SDK.P.J3 + malba	2750	omítka + malba, keram. obklad	keramický obklad do v. 1500mm
				685.96					
				685.96					

Výkaz překladů 1.NP

Ozn.	Typ překladu	Délka překladu (mm)	počet ks celkem
PR.01a	Porotherm KP 7	1250	10
PR.01b	Porotherm KP 7	1500	33
PR.01c	Porotherm KP 7	2000	3
PR.01d	Porotherm KP 7	2250	8
PR.01e	Porotherm KP 7	1000	4
PR.02b	Porotherm KP 11,5	1250	3
PR.02c	Porotherm KP 11,5	2250	2
Z.21c	L profil 60x60x5	750	6

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ STATICKÁ ČÁST
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE VODOSTAVEBNÉ - VIZ STATICKÁ ČÁST
- NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ tl.250mm NAPŘ. POROTHERM 25 SK
- SKOŘEPINOVÉ BETONOVÉ TVÁRNICE tl. 200mm NAPŘ. BETONG 25
- NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ tl.240mm NAPŘ. POROTHERM 24
- NENOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ tl.115mm NAPŘ. POROTHERM 11,5 AKU
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS λ=0.037 W/(m*K)
- SDK - SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- (+3.470) -VÝŠKA SPÁDOVÝCH VRTEV
- +3.470 -VÝŠKA PODLAH

GENERÁLNÍ POZNÁMKY:

- JEDNOTLIVÉ PROFESNÍ ČÁSTI MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NEBO PŘÍPADNÉ ROZDÍLY MUSÍ BÝT VČAS KONZULTOVÁNY S G.P.
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM DODAVATELEM PŘEPOČÍTÁNY, ROZMĚRY PŘEMĚŘENY.
- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE A FINÁLNÍ BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ BUDOU ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ INVESTOREM, ARCHITEKTEM A G.P.
- KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO CERTIFIKÁTEM O SHODĚ.
- U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY.
- VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- NA VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM, ARCHITEKTEM A G.P.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ VKLÁDANÝCH DO OTVORŮ A NIK JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOU DODRŽOVÁNY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, U SYSTÉMOVÝCH DODÁVEK BUDOU POUŽITY POUZE PŘÍPUSTNÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY.
- KÓTOVÁNO BEZ FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV (OMÍTEK, OBKLADŮ).
- VÝŠKY PARAPETŮ OKEN A DVEŘÍ JSOU KÓTOVÁNY OD ČISTÉ PODLAHY.
- VELIKOST DVEŘNÍCH A OKENNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ KOORDINOVAT/OVĚŘIT SE SKUTEČNĚ VYBRANÝM TYPEM ZÁRUBNĚ (OKNA).
- PŘEKLADY NAD OTVORY VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU PROVEDENY ZE SYSTÉMOVÝCH KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ POROTHERM. V MÍSTĚ NAPOJENÍ PŘEKLADŮ NA KOLMOU STĚNU BUDE PŘEKLAD ULOŽEN NA OCELOVÝL PROFIL KOTVENÝ DO TÉTO STĚNY.
- REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDŮ A STĚN BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚNÝ PŘÍSTUP K UZAVÍRACÍM VENTILŮM, VODOMĚRŮM ATP.
- VEŠKERÉ DOZDÍVKY V JÁDRECH BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ PO KOMPLETNÍM VYSTROJENÍ JADER ZTI, VZT A ELEKTRO.
- PŘECHODY PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI.
- VE VŠECH MÍSTNOSTECH, KDE NENÍ PŘEDEPSÁN OBKLAD STĚN, BUDOU PROVEDENY SOKLY ODPOVÍDAJÍCÍ POUŽITÉ PODLAHOVÉ KRYTINĚ.
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY PODLAH BUDOU VYTAŽENY 300mm NA STĚNY, KOLEM SPRCHOVÝCH KOUTŮ DO VÝŠE 2100mm A NA WC DO VÝŠKY 1000mm , ROHOVÉ DETAILY BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI PÁSKAMI.
- VŠECHNY DETAILY HYDROIZOLACE MUSÍ PROVÁDĚT SPECIALIZOVANÁ FIRMA, PODLE PŘEDEPSANÝCH POSTUPŮ A ODSOUHLASENÝCH DETAILŮ OD VÝROBCE HYDROIZOLACE, VČETNĚ DETAILŮ VPUSTÍ, ATIKY, ROHŮ, KOUTŮ APOD.
- PROSTUPY INSTALAČNÍCH JADER VODOROVNOU KONSTRUKCÍ BUDOU PO MONTÁŽI JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ UTĚSNĚNY (POPŘ. ZABETONOVÁNY) V ÚROVNI HRUBÉ PODLAHY.
- VZDÁLENOST JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ POTRUBÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY ČSN EN 13501-2:2008A PBŘ S CÍLEM ELIMINOVAT ROZSAH PROTIPOŽÁRNÍCH TĚSNÍCÍCH MANŽET.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z LAKOVANÉHO POZINK PLECHU (NEBO DLE ARCHITEKTA), VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU Z HLINÍKOVÉHO TAŽENÉHO PLECHU S VYPALOVANÝM LAKEM.
- STACIONÁRNÍ ZDROJE HLUKU BUDOU UMÍSŤOVÁNY TAK, ABY VÝÚSTKY SMĚŘOVALY DO PROSTORU STŘECH
- NAPOJENÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ŽELEZOBETONOVÉ BUDE PROVEDENO POMOCÍ OCELOVÝCH TRNŮ PO 0,5m.
- NAPOJENÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA STROPY ŘEŠIT V PŘÍPADĚ NENOSNÝCH KCÍ PRUŽNĚ S OHLEDEM NA AKUSTICKÉ A POŽÁRNÍ POŽADAVKY DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
- DRÁŽKY V BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH STĚNÁCH JE NUTNÉ FRÉZOVAT (POKUD NENÍ DEFINOVÁNO JINAK V ČÁSTI STATIKA). PROSTUPY A DRÁŽKY PROVÉST PODLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A KOORDINAČNÍCH VYKRESŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU KONZULTOVAT S G.P.
- VEŠKERÉ OTVORY DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JSOU DEFINOVÁNY V ČÁSTI STATIKA. OTVORY PROVÁDĚNÉ DODATEČNĚ DO HOTOVÝCH ŽB KONSTRUKCÍ PODLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ TZB, JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM. DODAVATEL MUSÍ ZAHRNOUT DO CENOVÉ KALKULACE DODATEČNÉ PROSTUPY V ROZSAHU CCA 20%.
- PROSTUPY VE ZDĚNÝCH NOSNÝ STĚNÁCH DO SVĚTLÉ ŠÍŘKY 500mm VČETNĚ - JAKO PŘEKLAD BUDE POUŽIT 2x OCELOVÝ L PROFIL 50x50x5mm - TYTO PŘEKLADY NEJSOU VYKAZOVÁNY KROMĚ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK. PROSTUPY VĚTŠÍCH ŠÍŘEK JSOU PŘESTROPENY SYSTÉMOVÝMI KERAMICKÝMI PŘEKLADY A VYKÁZÁNY V TABULCE PŘEKLADŮ
- GASTRO VYBAVENÍ A KUCHYŇSKÁ LINKA 2. NP NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY, BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA, INSTALACE BUDU UKONČENY NA STĚNĚ (PŘIPADNĚ Z PODLAHY). OBKLADY BUDOU PROVEDENY V ROZSAHU UVEDENÉM VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI.
- VYŠKA OBKLADŮ V GASTROPROVOZU (VÝDEJNA) JE 2000 mm , V UMÝVÁRNĚ DĚTÍ 1950 MM A SPRŠE 2. NP 2000mm, V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH S OBLADY (WC, ÚKLIDOVÉ KOMORY A POD.) JE 1500mm, ZA KUCHYŃSKOU LINKOU 600 AŽ 850 MM.
- VYŠKA PŘEDSTĚNY JE NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI.
- SPÁDOVÁNÍ ATIK VŽDY DO PROSTORU STŘECHY NEBO NÁSTAVBY NA STŘEŠE (BUDNÍKU) - VIZ DETAILY

VYBAVENÍ INTERIÉRŮ NENÍ

REVIZE DOKUMENTACE:

- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE VŽDY NUTNÉ PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ.
- AKTUÁLNÍ REVIZE DOKUMENTACE BUDE VŽDY STANOVENA A ZAPSÁNA DO STAVEBNÍHO DENÍKU NA KD G.D. A G.P. VEŠKERÉ ZMĚNY A REVIZE MUSÍ POTVRDIT

EBM Expert, s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5

INVESTOR	Skanska Reality a.s. Křižíková 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín		
GP	EBM Expert, s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5		
ARCH. NÁVRH	ARCHITECTURE INTERIOR PROJECT, Pískařská 2075/7, 143 00 Praha 4 Modřany, Tel/Fax: +420 246 067 617 email: aip@aiparchitekti.cz		
AKCE	Obytný soubor Nová Toužimská Mateřská školka objekt J Praha 19 - Kbely		± 0,000 = 276.00 m.n.m. B.p.v.
STUPEŇ	Dokumentace skutečného provedení stavby	ZAKÁZKA Č. 16005	DATUM 10/2022
OBJEKT	SO-10 BUDOVA J	HIP Ing. Milan Černoch	ARCHITEKT Ing. Zdeněk Jäger, Ing. arch. Jaroslav Kačer
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FORMÁT 18xA4	MĚŘÍTKO 1:50
PROJEKTANT ČÁSTI	INTERPLAN - CZ, s.r.o. Purkyňova 79a, 612 00 Brno	INTER PLAN	VYPRACOVAL Ing. A. Amodio, Ing. J. Váňa, Ing. D. Kortusová ZODP.PROJEKTANT Ing. M. ZELENKA
VÝKRES	PŮDORYS 1.NP	VÝKRES Č. J-201	REVIZE 0