



ROZVADĚČ HR-K – HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU

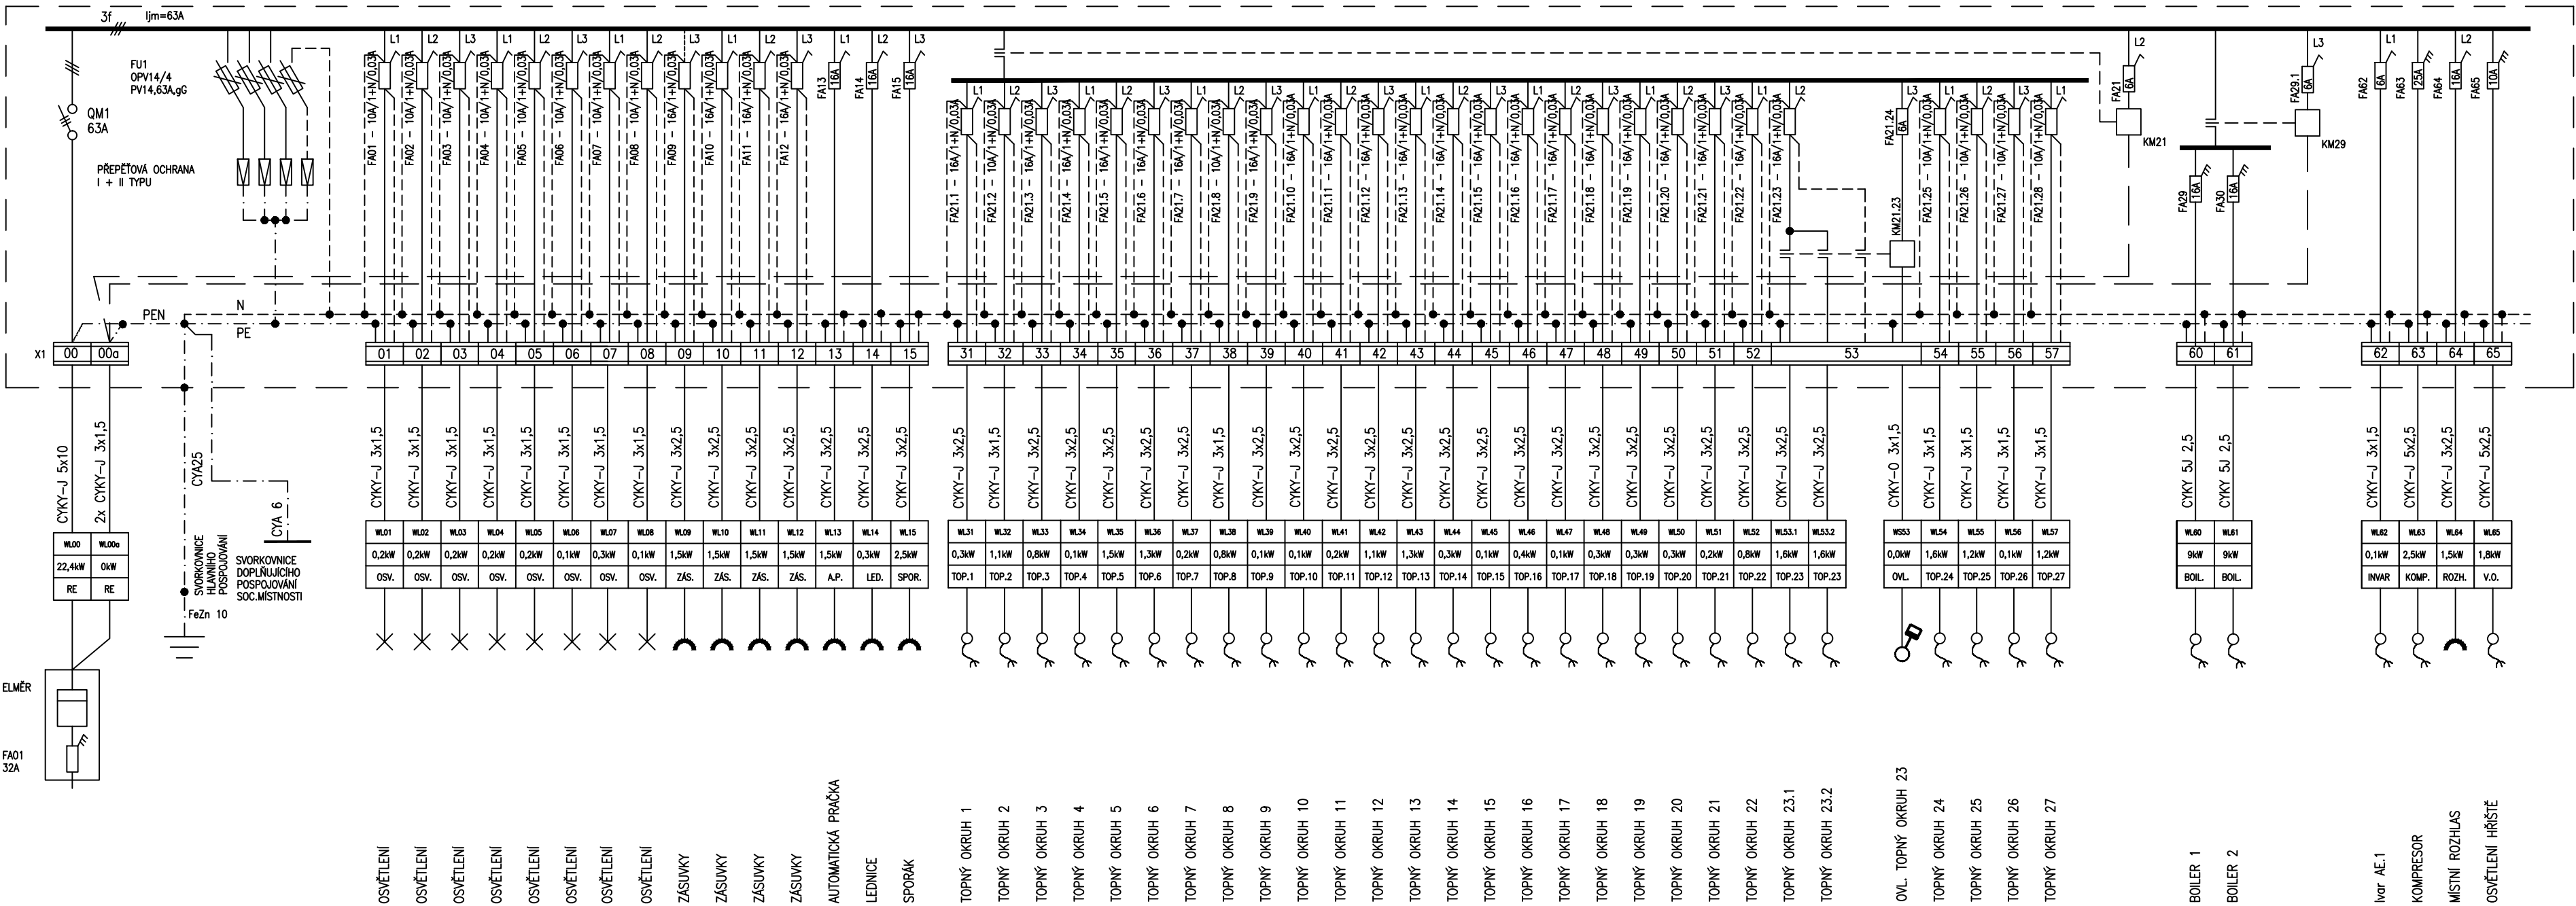

ROZVADĚČ HR-K – HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU

- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, str. 50Hz, TN-C-S
- * OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- * TYP: PLASTOVÝ, IP31, 144 mod.
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM $P_i = 54,7 \text{ kW}$
- * SOUDOBOST: $? = 0,41$
- * SOUDOBÝ PŘÍKON: $P_s = 22,4 \text{ kW}$
- * VÝPOČTOVÝ PROUD: $I_v = 31,9 \text{ A}$
- * PŘÍVOD: SPODEM
- * VÝVODY: HOREM
- * ROZMĚRY: 560 x 984 x 120 (Š x V x H)
- * KOMPENZACE: NENÍ

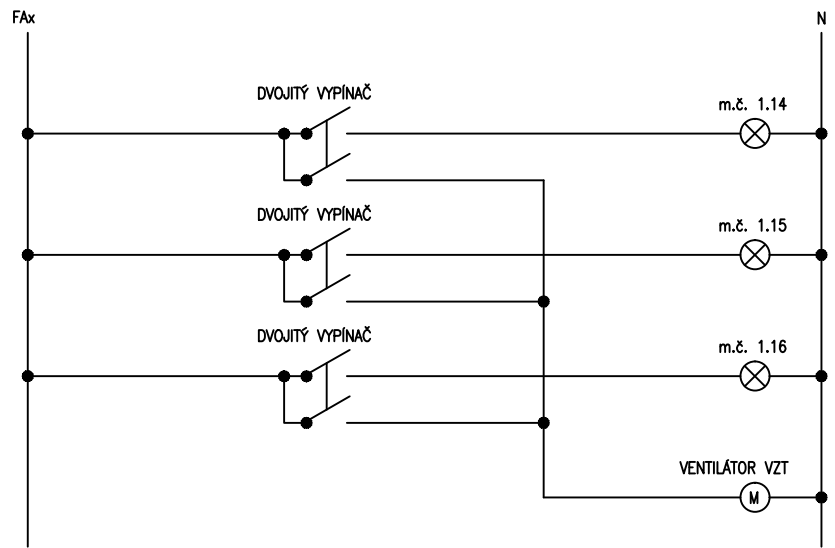

ZOOD. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		PETER VLČEK		
PETER VLČEK		PETER VLČEK		JAROSLAVA KRAUSOVÁ		Marš. ŽUKOVA 420/20, MOST tel.: 603 957 712 e-mail: vimpuls@asound.cz		
INVESTOR: Obec Lahošť, Švermova 22, 41725 Lahošť								
KRAJ: ÚSTECKÝ				OBEC: LAHOŠŤ				
AKCE: Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu Lahošť na p.p.č. 108/5, 112/2, 112/6, 112/7, 112/10, a 212 v k.ú. Lahošť								
				ZAK. Č.: 24_2003				
				REV. Č.:				
						FORMAT: 3 A4		KOPIE:
						DATE: 07/2024		
						STUPEŇ: DRS		
						MĚŘÍTKO:		
OBSAH: SCHÉMA ROZVADĚČE HR-K				VÝKRES Č.:		E 06		