


VODOVOD - SCHÉMA ZAPOJENÍ

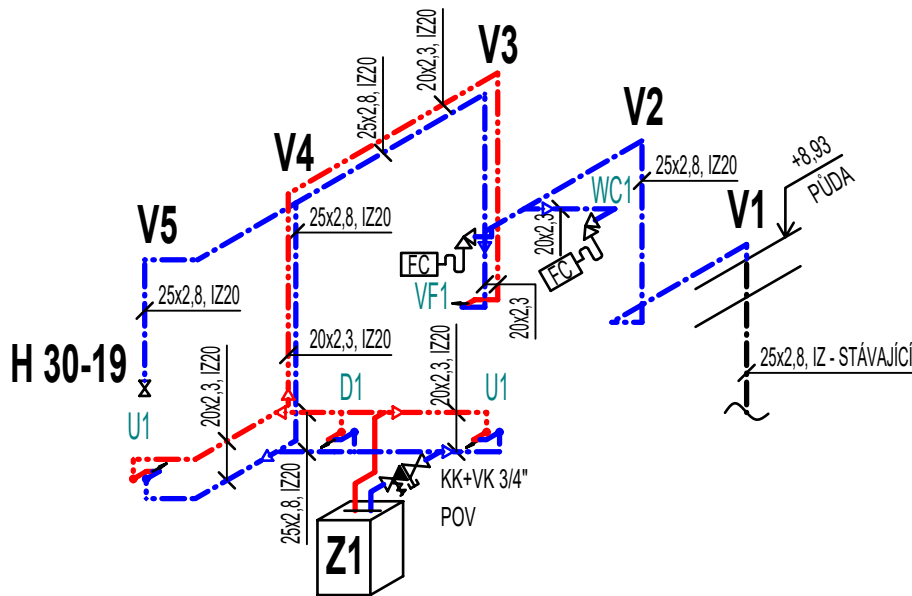

LEGENDA

- STUDENÁ VODA
PITNÁ VODA - POTRUBÍ PP RCT PN 20, IZOLACE PĚNOVÝ POLYETYLÉN
- TEPLÁ VODA
POTRUBÍ PP RCT PN 20, IZOLACE PĚNOVÝ POLYETYLÉN
- H-30-19
HADICOVÝ SYSTÉM DN19 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DN19 DÉLKY 30 m,
PRÚTOK 0,3 l/s, PŘETLAK HD 0,2 MPa
- V1 - V5
VODOVODNÍ STOUPAČKY,
POTRUBÍ PPR
- Z1
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY PŘIMOTOPNÝ, ELEKTRICKÝ, PŘÍKON 2 kW,
OBJEM 15 l,
POJISTNÁ SKUPINA S ODTOKEM DO KANALIZACE
- U1, D1, VF1, WC1
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, UMYVADLO, DŘEZ, VÝLEVKA, ZÁCHOD,
SPECIFIKACE VIZTE PŘÍLOHU Č. D.1.5.6
- POV
POJISTNÁ SKUPINA - POJISTNÝ A ZPĚTNÝ VENTIL, D3/4"
- KK+VK
KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTEM
- FC
NÁDRŽKOVÝ SPLACHOVAČ

±0 = stávající výšková úroveň podlahy 1.NP

Vypracoval		Zodpovědný projektant		Vedoucí projektant		ING.ARCH. MILAN HUML Projektová činnost ve výstavbě Broskovoňová 4, 621 00 Brno m.huml@volny.cz tel.: 724 028 690					
ING. JANA ZREBNÁ		ING. JANA ZREBNÁ		ING.ARCH. MILAN HUML							
Místo :		NÁM. SVOBODY 116/17, STŘELICE			Kraj :		JIHOMORAVSKÝ				
Investor :		Obec Střelice, nám. Svobody 111/1						Stupeň PD		DPS	
Akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA BUDOVY ZUŠ STRELICE						Datum		02/2024	
								Zakáz. číslo		06/15 (1423P, AČ882)	
								Měřítko		1 : 50	
Objekt :								Paré číslo		Příloha číslo	
Část, profese :		ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE									
Obsah :		VODOVOD - SCHÉMA ZAPOJENÍ								D.1.5.5	