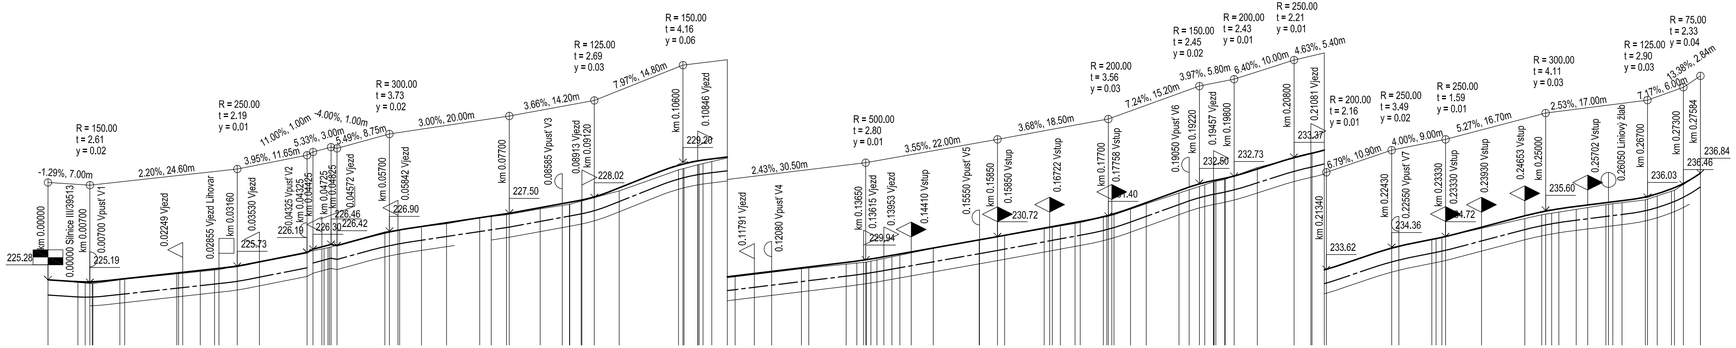

Skladba 1

- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
- Postřik spojovací asfaltový 0,6kg/m²	PS-A		ČSN 73 6129
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16	80mm	ČSN EN 13108-1
- Postřik infiltrační 0,8kg/m²	PI-E		ČSN 73 6129
- Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32 G_c	MZK	160mm	ČSN 73 6126-1
- Štěrkodrť 0/63mm	$Š D_s$	250mm	ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 45MPa			
- Celkem		530mm	

Skladba 2

- Betonová dlažba bez fazet 100/200mm	DL	80mm	ČSN 73 6131
- Lože ze štěrkodrtě 4/8mm	L	40mm	ČSN 73 6126-1
- Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32 G_c	MZK	160mm	ČSN 73 6126-1
- Štěrkodrť 0/63mm	$Š D_s$	220mm	ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 30MPa			
- Celkem		500mm	

Skladba 5

- Betonová dlažba 100/200mm	DL	80mm	ČSN 73 6131
- Lože z cementové malty	L	40mm	ČSN 73 6131
- Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32 G_c	MZK	160mm	ČSN 73 6126-1
- Štěrkodrť 0/63mm	$Š D_s$	280mm	ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 45MPa			
- Celkem		560mm	

TRATIVODY

7.00 Drenáž dl. 60.85 — 67.85

74.00 Drenáž dl. 200.00 — 274.00

ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

KÓTY VRCHOL. POLYGONU



KÓTY NIVELETY



KÓTY TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA: 215

STANIČENÍ

VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

5.00 | 22.80 | 19.20 | 11.70 | 15.30 | 15.00 | 19.50 | 18.50 | 15.20 | 17.50 | 9.30 | 11.70 | 8.10 | 5.75 | 16.45 | 20.00 | 20.00 | 20.00

KONSTRUKCE KOMUNIKACE

Skladba 1 | Skladba 2 | Skladba 5

SMĚROVÉ POMĚRY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Robert Šimek	VYPRACOVAL: Ing. Robert Šimek	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Robert Šimek	
INVESTOR: Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČO 00282634			
MÍSTO: Syrovice, ul. Za Lihovarem			
AKCE: REKONSTRUKCE KOMUNIKACVE NA ULICI ZA LIHOVAREM		KRAJ	Jihomoravský
ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		FORMÁT	4 x A4
D.1 STAVEBNÍ ČÁST		DATUM	07/2018
OBJEKT:		STUPEŇ	DÚR + DSP
		ČÍS. ZAK.	-
VÝKRES: PODÉLNÝ PROFIL		MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKR.
		1:100/500	D.1/05