


LEGENDA - SCHÉMA ZDROJE



TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ NOVÁ
TOPNÁ VODA VRATNÁ NOVÁ
NOVÝ ROZVOD KANALIZACE

APARÁTY:

K1 – Závěsný plynový kondenzační kotel, jmenovitý výkon 25kW
OUV1 – Nepřímotopený zásobník TV, objem 160 litrů
EN1 – Expanzní nádoba ÚT, objem 25 litrů
HV1 – Hydraulický vyrovnávač tlaku, DN25
RS1 – Kompaktní rozdělovač–sběrač, modul 90, viz. výkres
MK1,2 – Směšovaný panel okruhu (DN25) s čerpadlem, 230V
Q11,2,3 – Ultrazvukové měření spotřeby tepla DN15, Qn=1,5m3/hod
EN2 – Expanzní nádoba TV – dodávka ZTI
CČ1 – Cirkulační čerpadlo 230V – dodávka ZTI

POTRUBÍ:


Cu – Měděné trubky polotvrdé F25 dle DIN EN 1057 (značeno vnější průměr x tl. stěny)

IZOLACE:

TBX–izolační potrubní návleky z pěnového polyethylenu (značeno vnitřní průměr x tl. stěny)

ARMATURY:

KK – Kulový kohout s páčkou (alt. motýlkem)
VK – Vypouštěcí kohout
AOV – Odvzdušňovací ventil automatický
PL – Automatický napouštěcí ventil s redukcí tlaku a manometrem

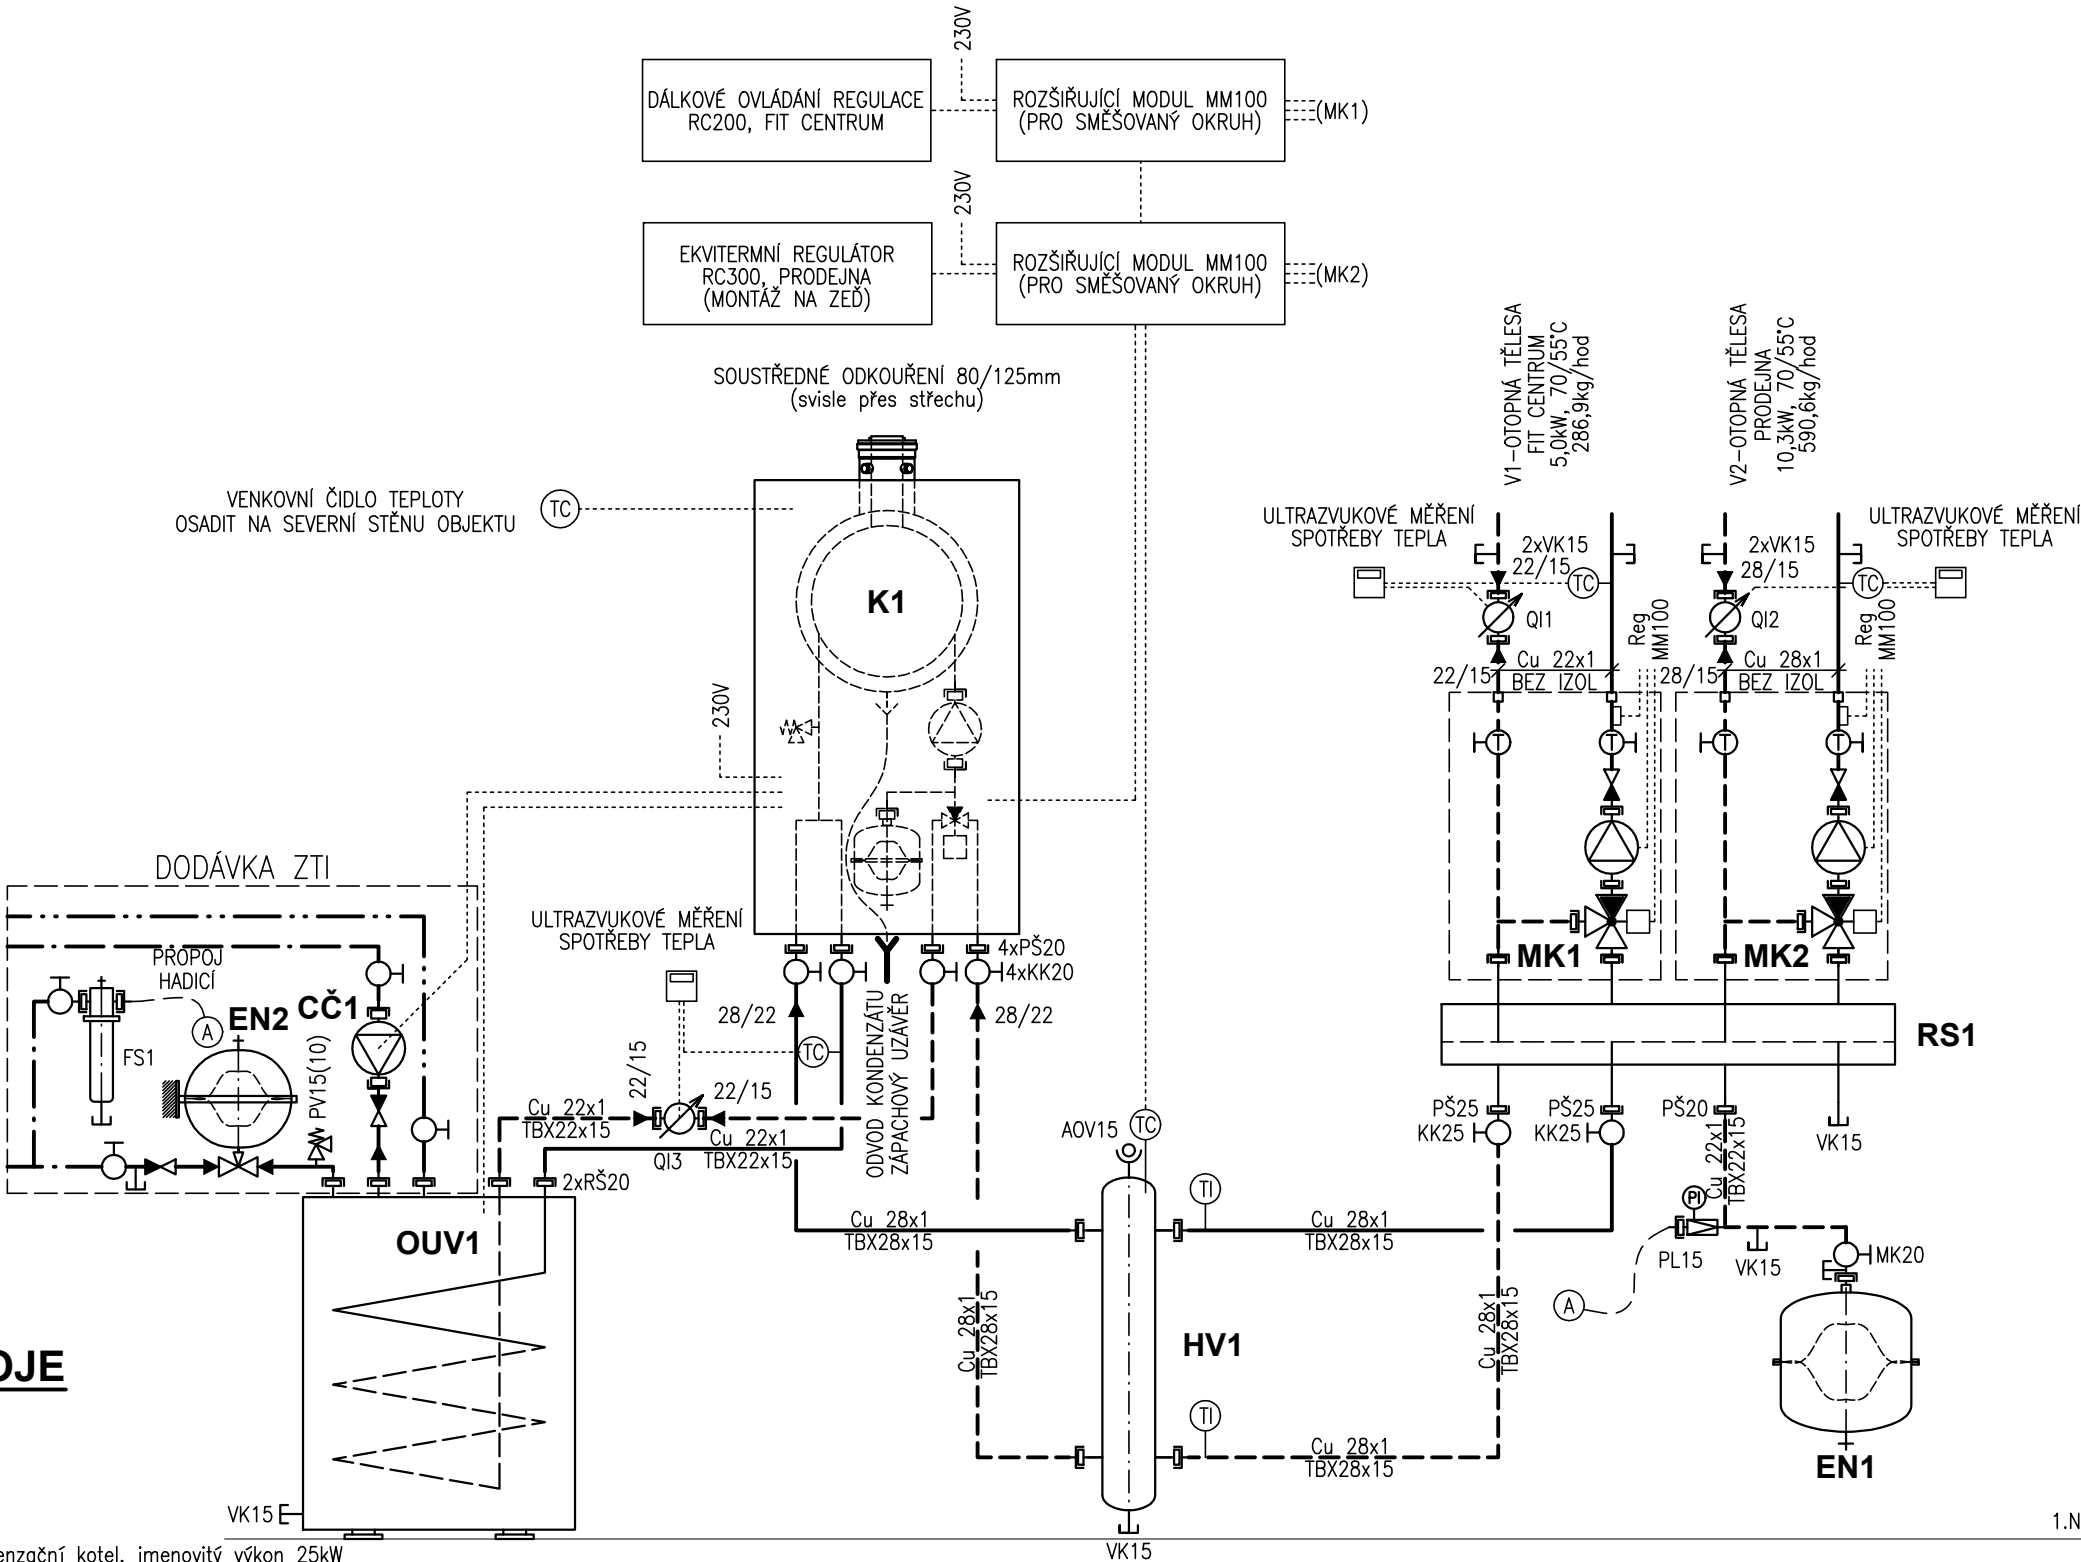

1.NP

1	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
2	Leoš Hinterholzinger	Ing.Jiří Miller, ČKAIT-0007545		
3	INVESTOR STAVBY:	Obec Liblice		
4		č.p. 57, 277 32 Liblice		
5	LOKALITA STAVBY:	č.p. 152, 277 32 Liblice		
6		k.ú. Liblice st.p. 204	Prodejna a fit centrum – č.p. 152 D.1.4.2. VYTÁPĚNÍ ÚT–SCHEMA ZDROJE	
7				
8				
9				
10				
11			DATUM	09/2017
12				
13			DOKUMENTACE	DPS
14			MĚŘÍTKO	OZNAČENÍ
15			–	D.1.4.2.b) – 03