


SCHEMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

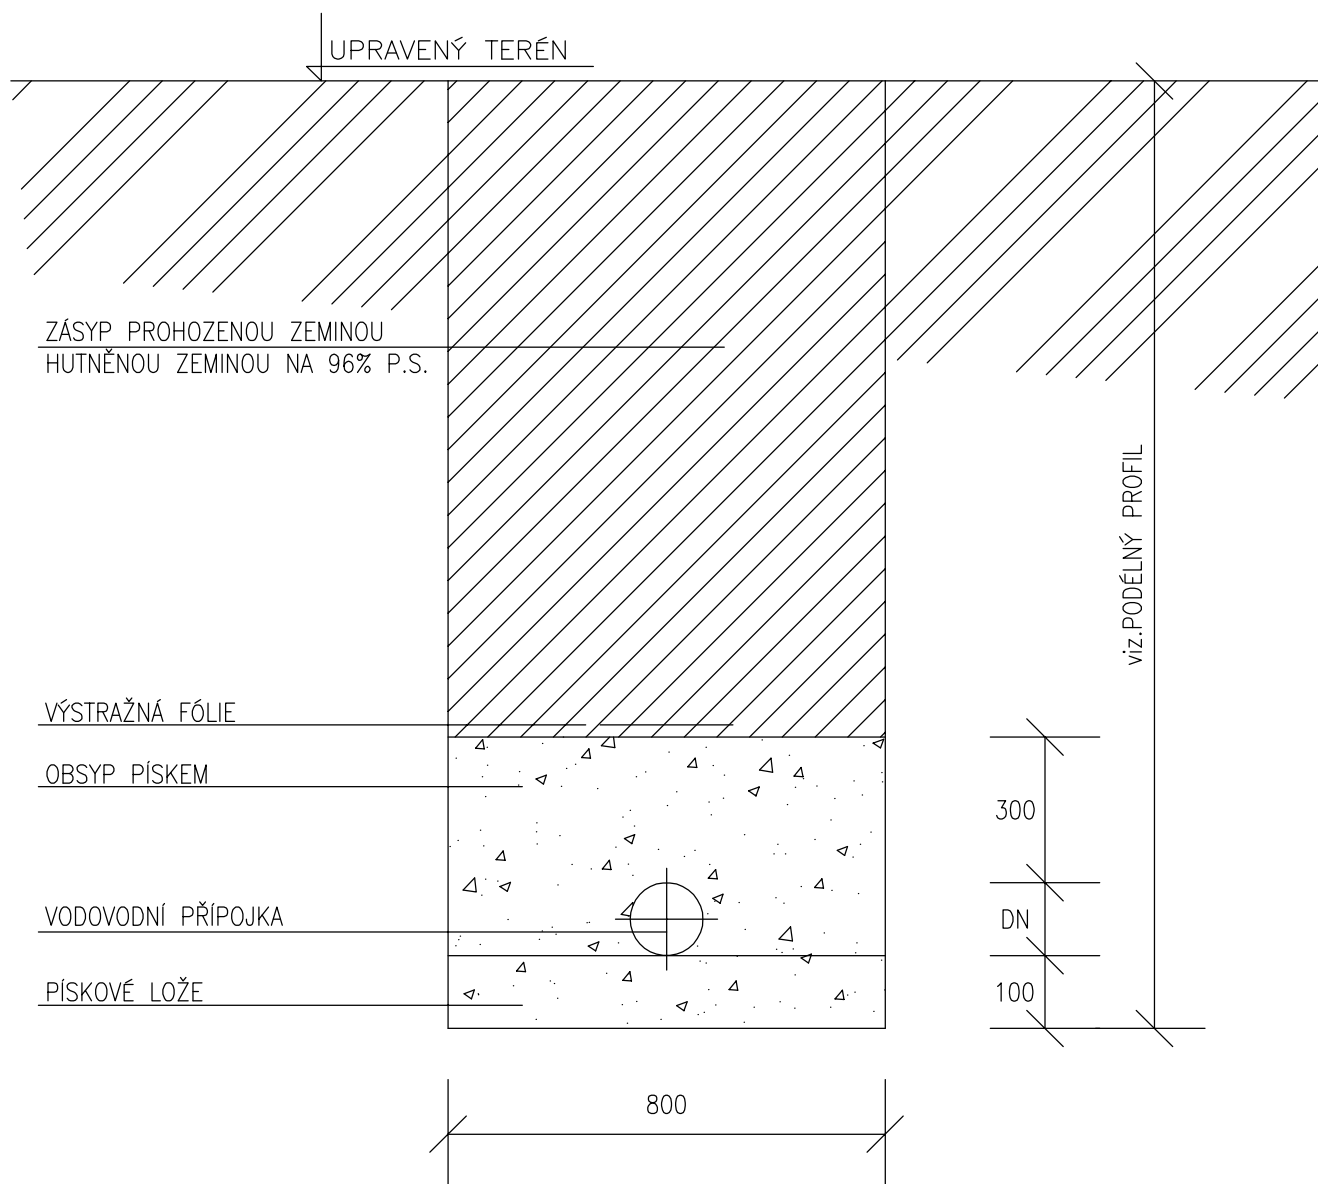

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ POŽÁDÁ DODAVATEL
MAJITELE SÍTÍ O JEJICH VYTYČENÍ, HLOUBKA BUDE OVĚŘENA

Zodpovědný projektant: Ing. Martina Nýčová		Vypracoval: Ing. Martina Nýčová	
MÚ (OÚ): Obecní úřad Předboj	Kraj: Středočeský	Datum:	07/2022
Investor: obec Předboj		Stupeň:	DPS
Akce: BUDOVA VEŘEJNÉ SPRÁVY k.ú. PŘEDBOJ (734209), parc.č.414/1 D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		Měřítko:	-
		Počet formátů A4:	1
Obsah: D.1.C Přípojka vodovodu (SO03) Schéma uložení		Číslo přílohy: D.1.C.04	Revize: -
		Č. kopie:	