


VÝŠKA PROSTORU KUCHYNĚ JE 3,2m, DIGESTOŘE JSOU PODVĚŠENY 1m POD STROPEM
VZT POTRUBÍ JE HORNÍ HRANOU cca 0,25m POD STROPEM
PROSTOR KUCHYNĚ DOTČENÝ REKONSTRUKCÍ ROZVODŮ ELEKTRO

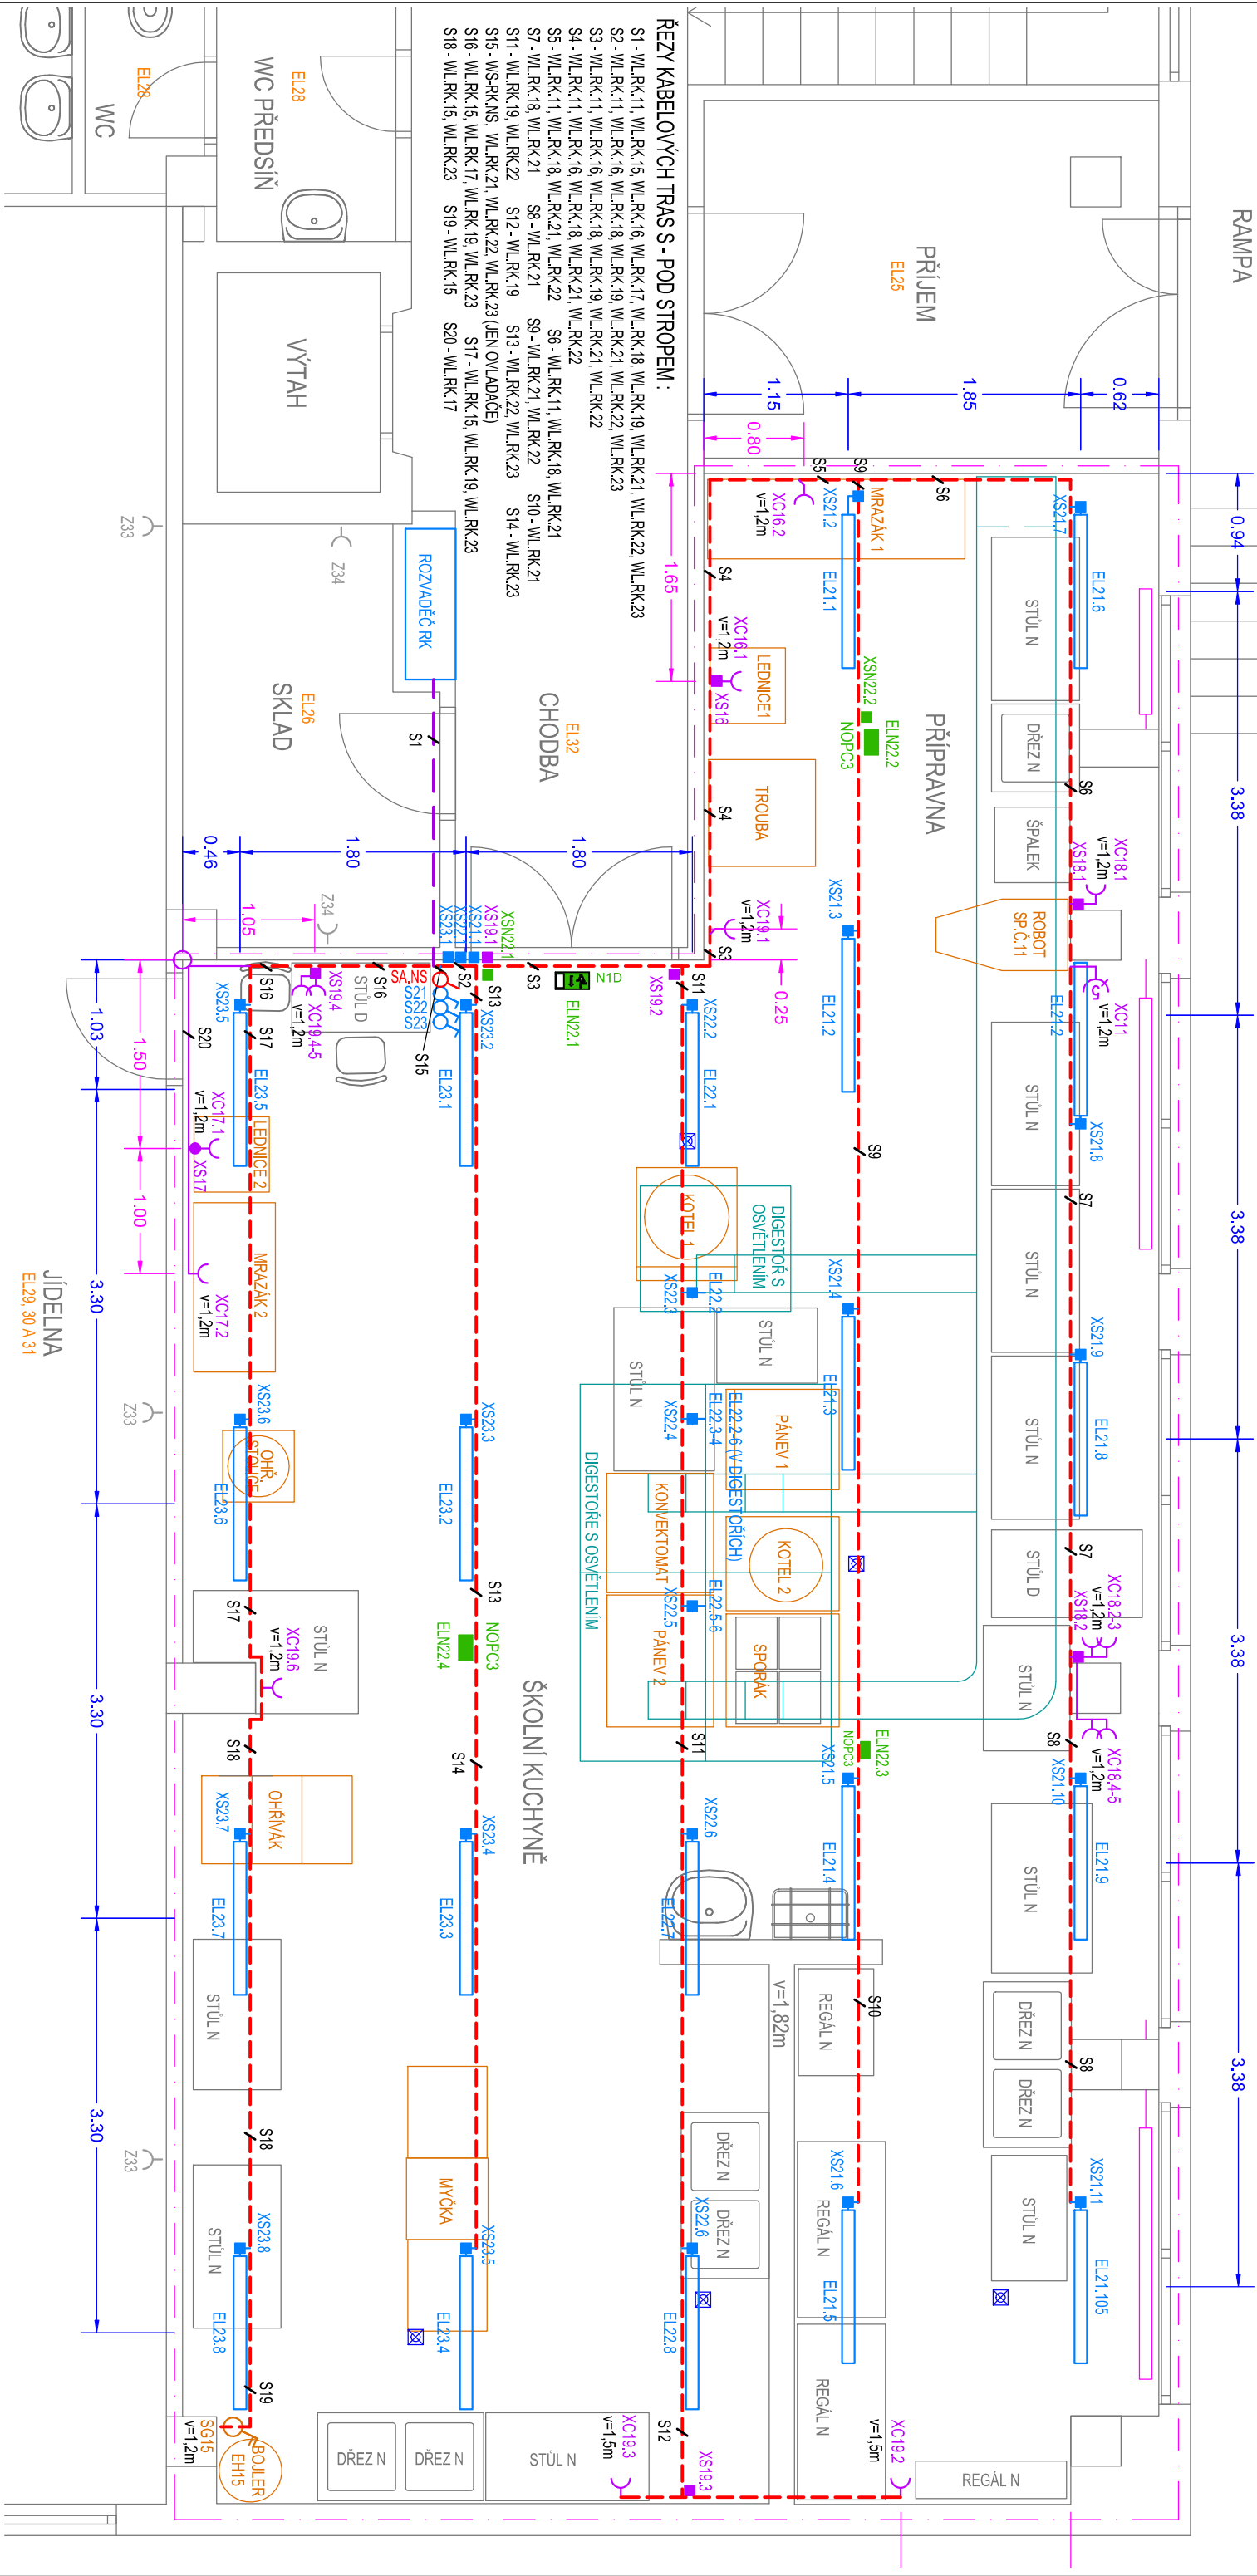


ŘEZY KABELOVÝCH TRAS S-POD STROPEN:

S1 - WL.Rk.11, WL.Rk.15, WL.Rk.16, WL.Rk.17, WL.Rk.18, WL.Rk.19, WL.Rk.21, WL.Rk.22, WL.Rk.23	
S2 - WL.Rk.11, WL.Rk.16, WL.Rk.18, WL.Rk.19, WL.Rk.21, WL.Rk.22, WL.Rk.23	
S3 - WL.Rk.11, WL.Rk.16, WL.Rk.18, WL.Rk.19, WL.Rk.21, WL.Rk.22	
S4 - WL.Rk.11, WL.Rk.16, WL.Rk.18, WL.Rk.19, WL.Rk.21, WL.Rk.22	
S5 - WL.Rk.11, WL.Rk.16, WL.Rk.18, WL.Rk.21, WL.Rk.22	
S6 - WL.Rk.11, WL.Rk.16, WL.Rk.18, WL.Rk.21, WL.Rk.22	
S7 - WL.Rk.18, WL.Rk.21	S8 - WL.Rk.21
S9 - WL.Rk.18, WL.Rk.21	S10 - WL.Rk.21
S11 - WL.Rk.19, WL.Rk.22	S12 - WL.Rk.19
S13 - WL.Rk.19, WL.Rk.22	S14 - WL.Rk.23
S15 - WS.Rk.15, WL.Rk.21, WL.Rk.22, WL.Rk.23 (JEN OVLAADCE)	
S16 - WL.Rk.17, WL.Rk.21, WL.Rk.19, WL.Rk.23	S17 - WL.Rk.15
S18 - WL.Rk.15, WL.Rk.23	S19 - WL.Rk.15
	S20 - WL.Rk.17

LEGENDA EL. ZARIZENI:

POZNÁMKY:

ZD BEČOV, VČ PRAVMOU DOTČENÉ ŠKOLÍ KUCHYNÉ, JE STABBA STAVAJÍCÍ PIVNOM NAPAČECI, ROZADČE RH ŽUSTAVOM ZACHOVANÝ, STAJAJÍCÍ JISTENÍ TAKÉ BUDÉ INSTALOVANÝ NOVÝ ROZADČEČ KUCHYNÉ S OZNAČENÍM RK, ZE KTERÉHO BUDÉ NAPAJENO ELEKTRIČKE ZARÍZENÍ PROVOZU KUCHYNÉ, S VÝJIMKOU DIGESTORU LED SVÍTIDLA V KUCHYNI JSOU NAVRŽENA, JAKO PŘÍSAZKA STŘOPÍ, OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO NA HODNOTU 800 K, S ROVNOMĚRNOSTÍ 0,7 OSVĚTLENÍ URC < 22 SVÍTIDLA V KUCHYNI BUDOU UMÍSTĚNA DLE ÚDAJŮ VE VÝKRESĚ, LZE EVENTI, MÍRNĚ POSUNOUT SVÍTIDLA PŘI KOLIZI S POTŘEBNÝM VZT OVLADÁČE OSVĚTLENÍ KUCHYNÉ JSOU UMÍSTĚNY U VCHODOVÝCH DVĚŘÍ Z CHODBY VE VÝŠCE cca 1,3m, V PROVEDENÍ POD OMTIKU, NOUTUZE OSVĚTLENÍ, JE NAVRŽENO S LED SVÍTIDLY S VLASTNÍ BATERIÍ S DOBOU SVÍCENÍ min. 30min, NOUTUZE OSVĚTLENÍ SE AKTIVUJE AUTOMATIČKY PŘI VYPADKUI NAPAJEŇI STŘEDOVÉ BUDOU INSTALOVANY DLE VŠICHY VVEDENÉ VE VÝKRESU, VŠECHNY ZNOVÉ ZASUVKY, INSTALOVANE V PROSTORU KUCHYNÉ JSOU PŘILOŽENÉ ZA PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30mA, ZASUVKY ŽADU, BUDOU INSTALOVANY POD OMTIKU, ZASUVKA 400V BUDÉ V PROVEDENÍ NA OMTIKU KABELOVÉ PRAŠY POD STŘOPEM, JSOU NAVRŽENY V DRAHĚNICH KAB, ZLABEH, OSVĚTLENÍ S K VYPINACIOM NEBO ZASUVKAM BUDOU PROVEDEN POD OMTIKOU

Ved. projektant		Karel Röber				
Zodp. projektant						
Vpracoval						
Investor / Stavebník		Obec Bečov, Bečov 126, 435 26 Bečov				
Místo stavby		k.ú. Bečov u Mostu				
Kraj	Ústecký	Obec Bečov				
Oprava elektrické instalace - kuchyně ZŠ Bečov						
					Stavba	
					Objekt	
					Dílečí část	
					Obsah výkresu	
D. 1.4. Technika prostředí staveb						
D. 1.4.4. Silnoproudé rozvody a uzemnění						
Měřítko		Č. zakázky				
1:50		Č. přílohy				
05.1		05.1				