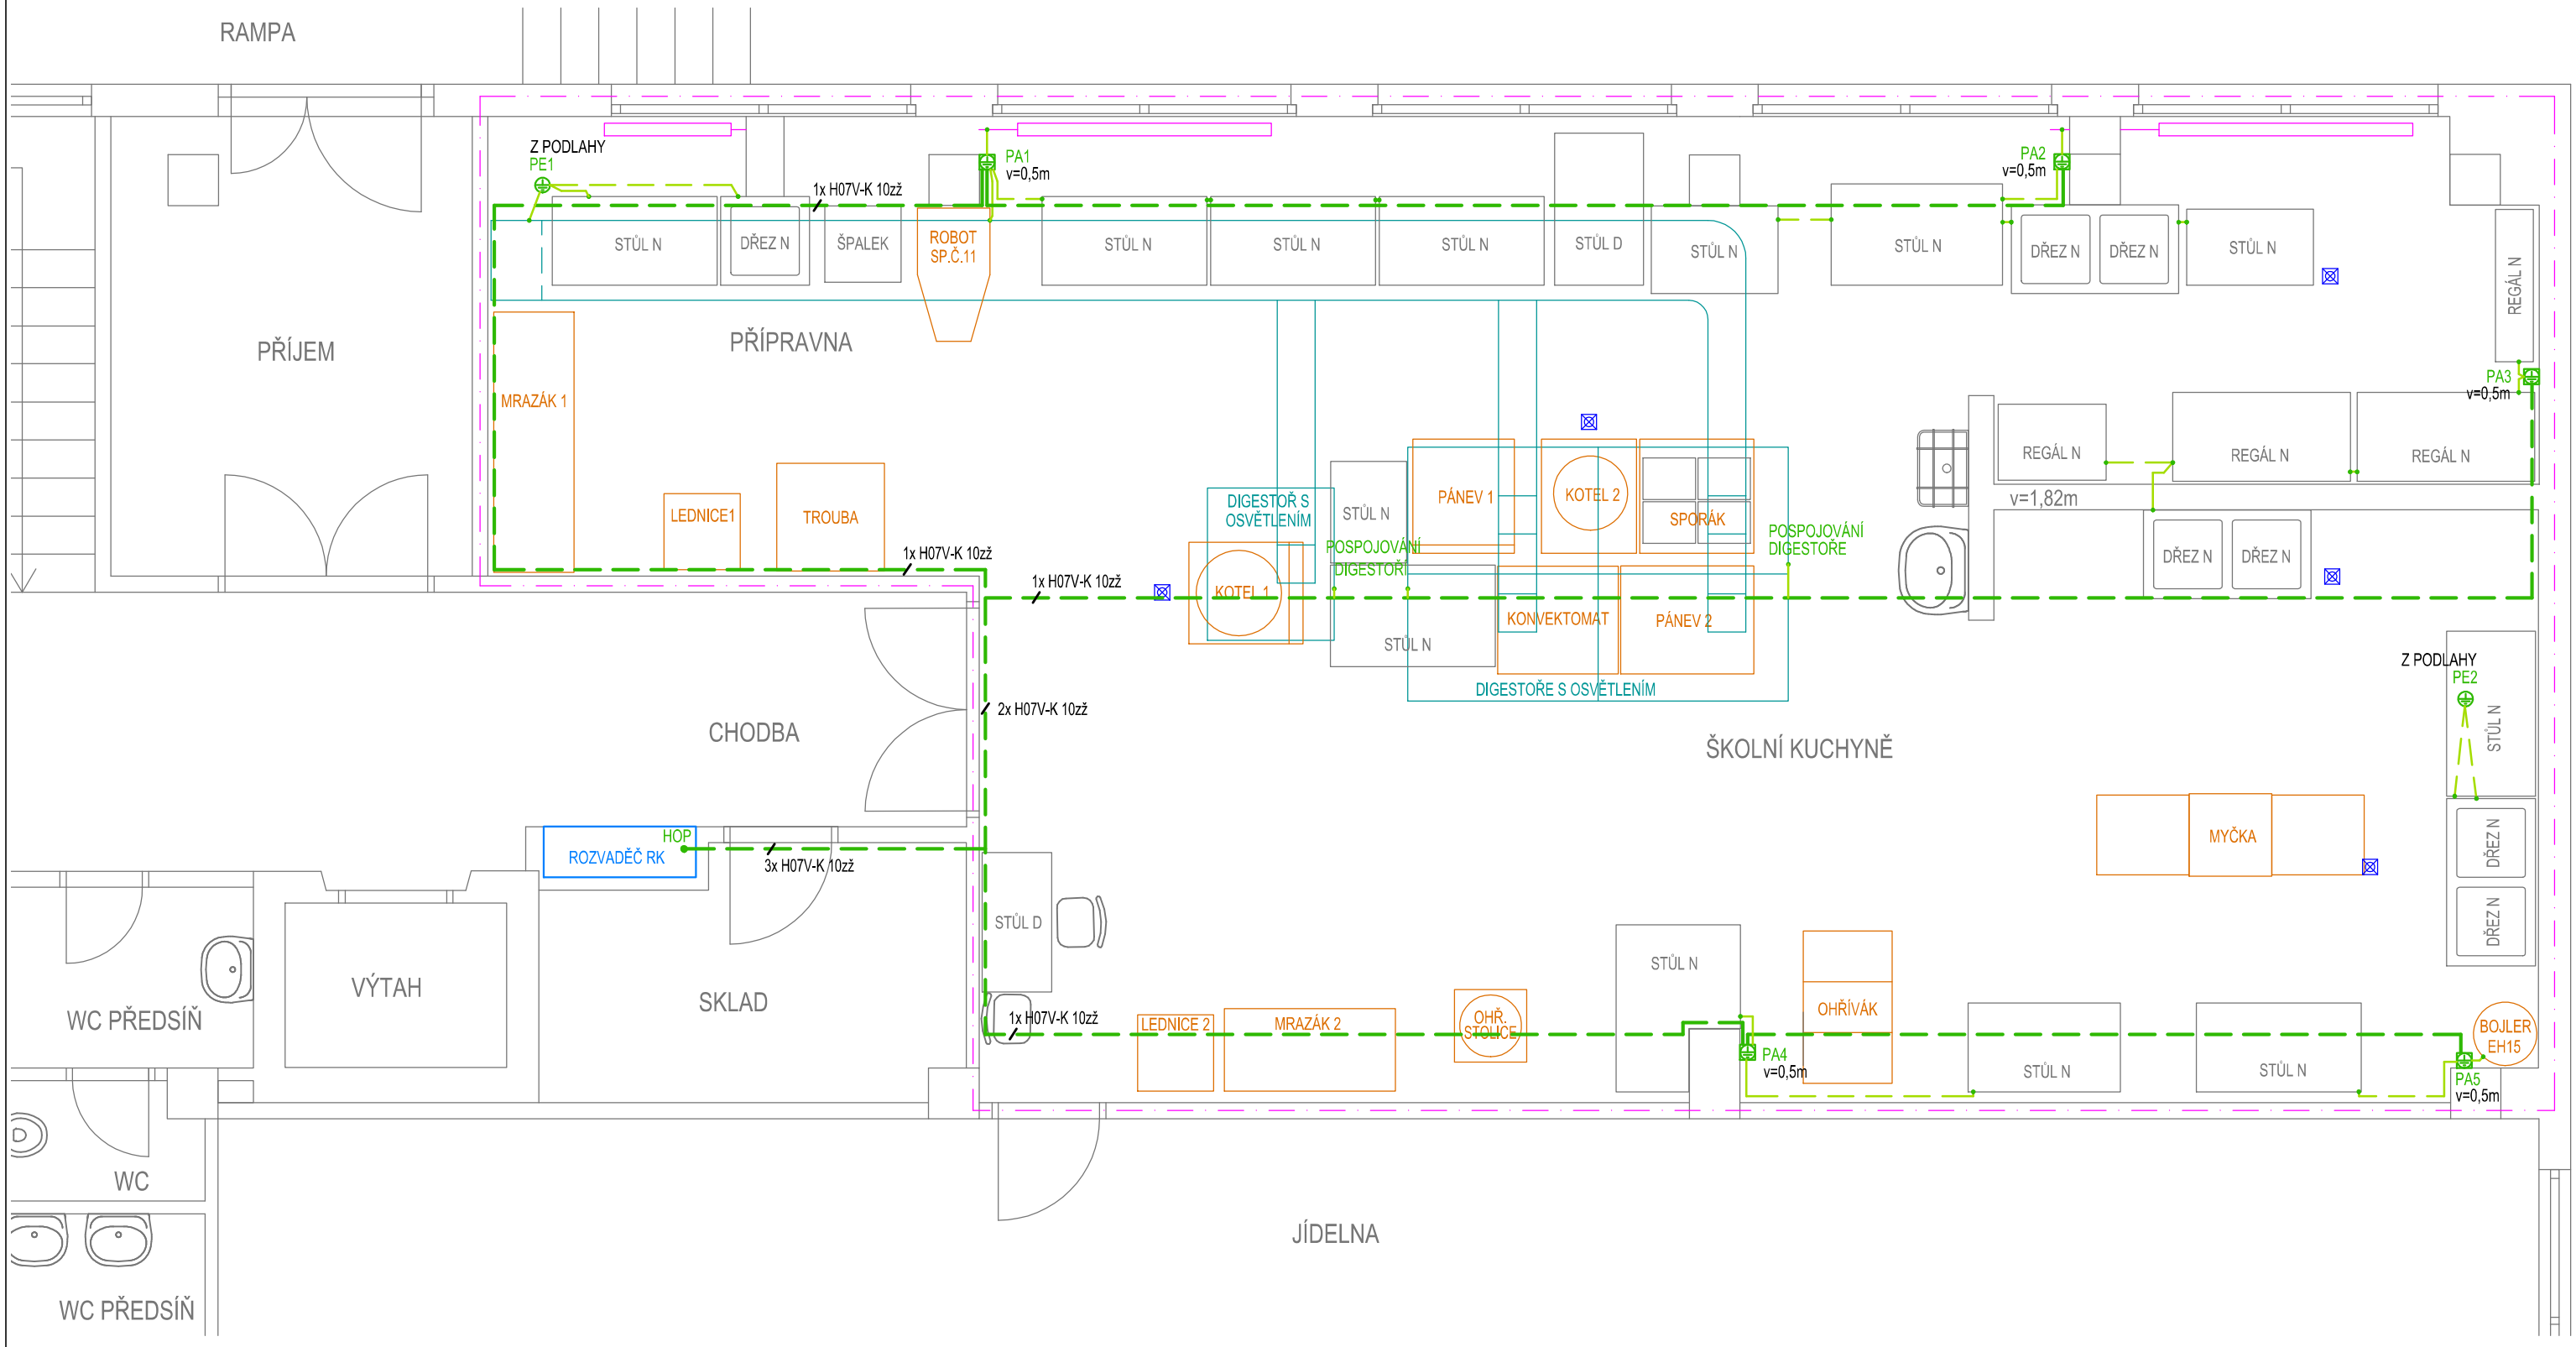

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ :

ROZVADĚČ RK / HOP	NOVÝ ROZVADĚČ KUCHYNĚ S PŘÍPOJNICÍ HOP
PEx	STÁVAJÍCÍ VÝVOD ZEMNÍCÍHO PÁSKU FeZn 30x4 Z PODLAHY KUCHYNĚ
PAx	NOVÁ PŘÍPOJNICE PA PRO OCHR. POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH STOLŮ A REGÁLŮ
— — — —	VODIČ H07V-K 10zž ULOŽENÝ V DRÁTĚNÉM KAB. ŽLABU POD STROPEM (SPOLU S OSVĚTLENÍM), VE SVISLÉ ČÁSTI TRASY PAK POD OMÍTKOU
— — — —	VODIČ H07V-K 6zž PRO POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH STOLŮ A REGÁLŮ Z PŘÍPOJNIC PA
●	BOD POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH STOLŮ A REGÁLŮ POMOCÍ NEREZ SVORKY ZS 16 S NEREZ PÁSKEM

POZNÁMKY :

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ KUCHYŇSKÝCH STROJŮ BUDE PROVEDENO VODIČI H07V-K 6mm2 ZELENO ŽLUTÉ BARVY, VEDENÝM V SOUBĚHU S NAPÁJECÍM KABELEM STROJE, JAK VE ŽLABECH STROJE BUDOU POSPOJOVÁNY V MÍSTĚ K TOMU URČENÉM VÝROBCEM, POPŘ. POMOCÍ SVORKY ZS16 NA VLASTNÍ KONSTUKCI
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH STOLŮ A REGÁLŮ BUDE PROVEDENO VODIČI H07V-K 6mm2 ZELENO ŽLUTÉ BARVY, A TO ZE STÁVAJÍCÍCH VÝVODŮ ZEMNÍCÍHO PÁSKU V PODLAZE, NEBO Z ROZVODU NOVÝCH PŘÍPOJNIC PA, DLE NÁVRHU TÉTO PD, VLASTNÍ PROPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ BUDE PROVEDENO S DOSTATEČNOU DÉLKOVOU REZERVOU PRO PŘÍPADNÝ MÍRNÝ POSUN ZAŘÍZENÍ
ROZVOD PRO NOVÉ PŘÍPOJNICE PA BUDE PROVEDEN VODIČI H07V-K 10mm2 ZELENO ŽLUTÉ BARVY, ULOŽENÝMI V V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH POD STROPEM V SOUBĚHU S KABELY PRO OSVĚTLENÍ A ZÁSUVKY, NOVÉ PŘÍPOJNICE BUDOU UMÍSTĚNY DLE TÉTO PD cca 0,5m NAD PODLAHOU, SVISLÉ SVODY Z KAB. ŽLABŮ DO PŘÍPOJNIC PA BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU
JAKO NOVÁ PŘÍPOJNICE PA JE NAVRŽENA EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 2-X1 (S KRYTEM), BUDE INSTALOVÁNA JAKO PŘIZNAN NA POVRCHU, PŘÍVOD SHORA, VÝVODY SPODEM

Ved.projektant	Karel Röber		
Zodp.projektant			
Vypracoval			
Investor / Stavebník	Obec Bečov, Bečov 126, 435 26 Bečov		
Místo stavby	k.ú. Bečov u Mostu		
Kraj	Ústecký	Obec	Bečov

Röber Karel
projektování elektrických zařízení
Karel Röber - projektování elektrických zařízení
K Coubaláku 225, 435 33 Louka u Litvínova
IČ: 445 21 812, www.projekty-elektro.cz
Tel.: 603 787 324, rober.karel@gmail.com

Stavba	Oprava elektrické instalace - kuchyň ZŠ Bečov	Formát	A3
		Datum	03/2022
		Stupeň PD	DPS/RPD
Objekt	D.1.4. Technika prostředí staveb	Č. zakázky	KR21013/22-101-00029
Dílčí část	D.1.4.4 - Silnoproudé rozvody a uzemnění	Měřítko	Č.přílohy
Obsah výkresu	05.3 Dispozice ochr. pospojování kovových stolů a regálů	1:50	**05.3**