


PS 02 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO, ASŘ

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 <div>SENOVÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel.385775111</div>			
ING.UNGER	ING.KRČMÁŘ	ING.KRČMÁŘ	ING.KRČMÁŘ	ING.TOMEK				
INVESTOR	OBEC ROŽMBERK NAD VLTAVOU				ZAK.Č.	1355-81		
KRAJ	JIHOČESKÝ	OBEC ROŽMBERK NAD VLTAVOU			ARCH. Č.	1355		
AKCE	ROŽMBERK NAD VLTAVOU MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV				FORMÁT	4xA4	KOPIE	
					DATUM	07/2017		
					STUPEŇ	DPS		
					MĚŘITKO			
OBSAH	SCHÉMA ROZVADĚČE RC1				VÝKR. Č.	4	ČÁST	D.3

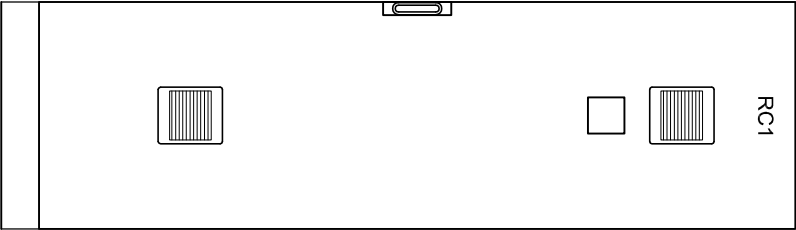

ZNAČENÍ IZOLOVANÝCH VODIČŮ V ROZVADĚČI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

400/230 V	FÁZOVÉ VODIČE	L1, L2, L3	ČERNÁ
	STŘEDNÍ VODIČ	N	MODRÁ
	OCHRANNÝ VODIČ	PE	ZELENÝŽLUTÁ
	OVLADACÍ VODIČ	L-OVL	HNĚDÁ
	ZALOHOVANÉ NÁPÁJENÍ ZA PŘEPĚTOU OCHRANOU 3. ST ZA PROUDOVÝM OCHRANČENÍM	L-UP L-F L-FI	ŠEDÁ ŠEDÁ ČERNÁ
110 V	CIZÍ NÁPÁJENÍ	L1, L2, L3	ČERNÁ
			+ MODRÉ NÁVLEČKY
	CIZÍ OVLADACÍ VODIČE	L-OVL	HNĚDÁ + MODRÉ NÁVLEČKY
110 V	NÁPÁJENÍ / OVLADACÍ VODIČE	110 V DC	+ TMÁVÁ RUDÁ / - TMÁVÁ MODRÁ
48 V	NÁPÁJENÍ / OVLADACÍ VODIČE	48 V DC	+ TMÁVÁ RUDÁ / - TMÁVÁ MODRÁ
24 V	NÁPÁJENÍ / OVLADACÍ VODIČE	24 V AC	ORANŽOVÁ / ORANŽOVÁ
	NÁPÁJENÍ / OVLADACÍ VODIČE	24 V DC	+ TMÁVÁ RUDÁ / - TMÁVÁ MODRÁ
12 V	NAP. / OVLADACÍ VODIČE PRO ASŘ	24 V DC ASŘ	+ BÍLO RUDÁ / - BÍLO MODRÁ
	NÁPÁJENÍ / OVLADACÍ VODIČE	12 V DC	+ TMÁVÁ RUDÁ / - TMÁVÁ MODRÁ
OSTATNÍ MÁLE NAPĚTÍ	ANALOGOVÝ SIGNAL CIZÍ MÁLE NAPĚTÍ ODPOROVÝ SIGNAL		+ ŽLUTÁ / - ŽLUTÁ + FIALOVÁ / - FIALOVÁ BÍLÁ

ROŽMBERK NAD VLTAVOU
MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV

ROZVADĚČ RC1



D.3 - 4

výkres 301	rozsaděč

CN301

RC1

TECHNICKÉ INFORMACE

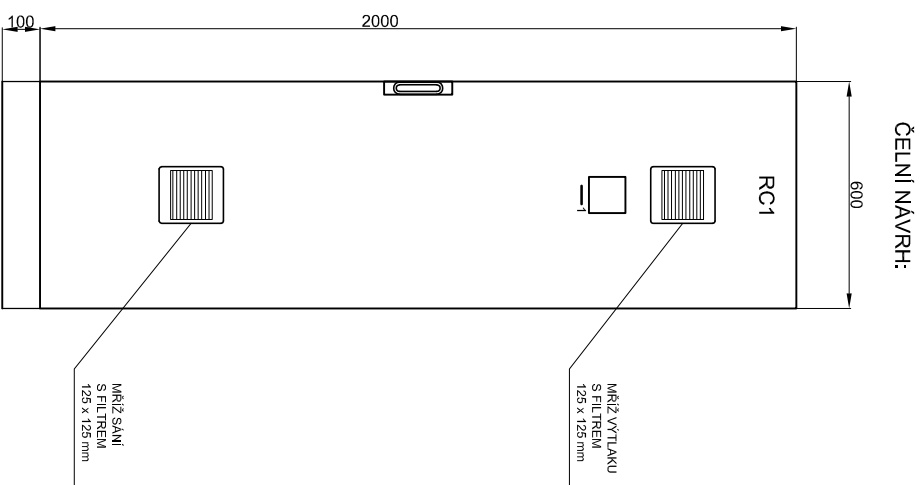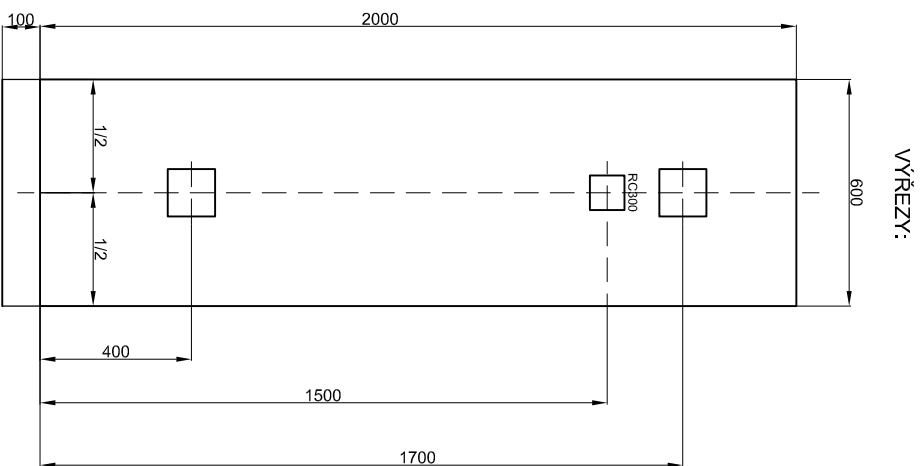

SEZNAM ŠTÍTKŮ:

1 - 1ks - REGULÁTOR KOMPENZACE

ROŽMBERK NAD VLTAVOU
MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV


ROZVADĚČ RC1

D.3 - 4

ČELNÍ NÁVRH

výkres	CN302
rozvaděč	RC1

3x400/230V, 50Hz, TNC-S

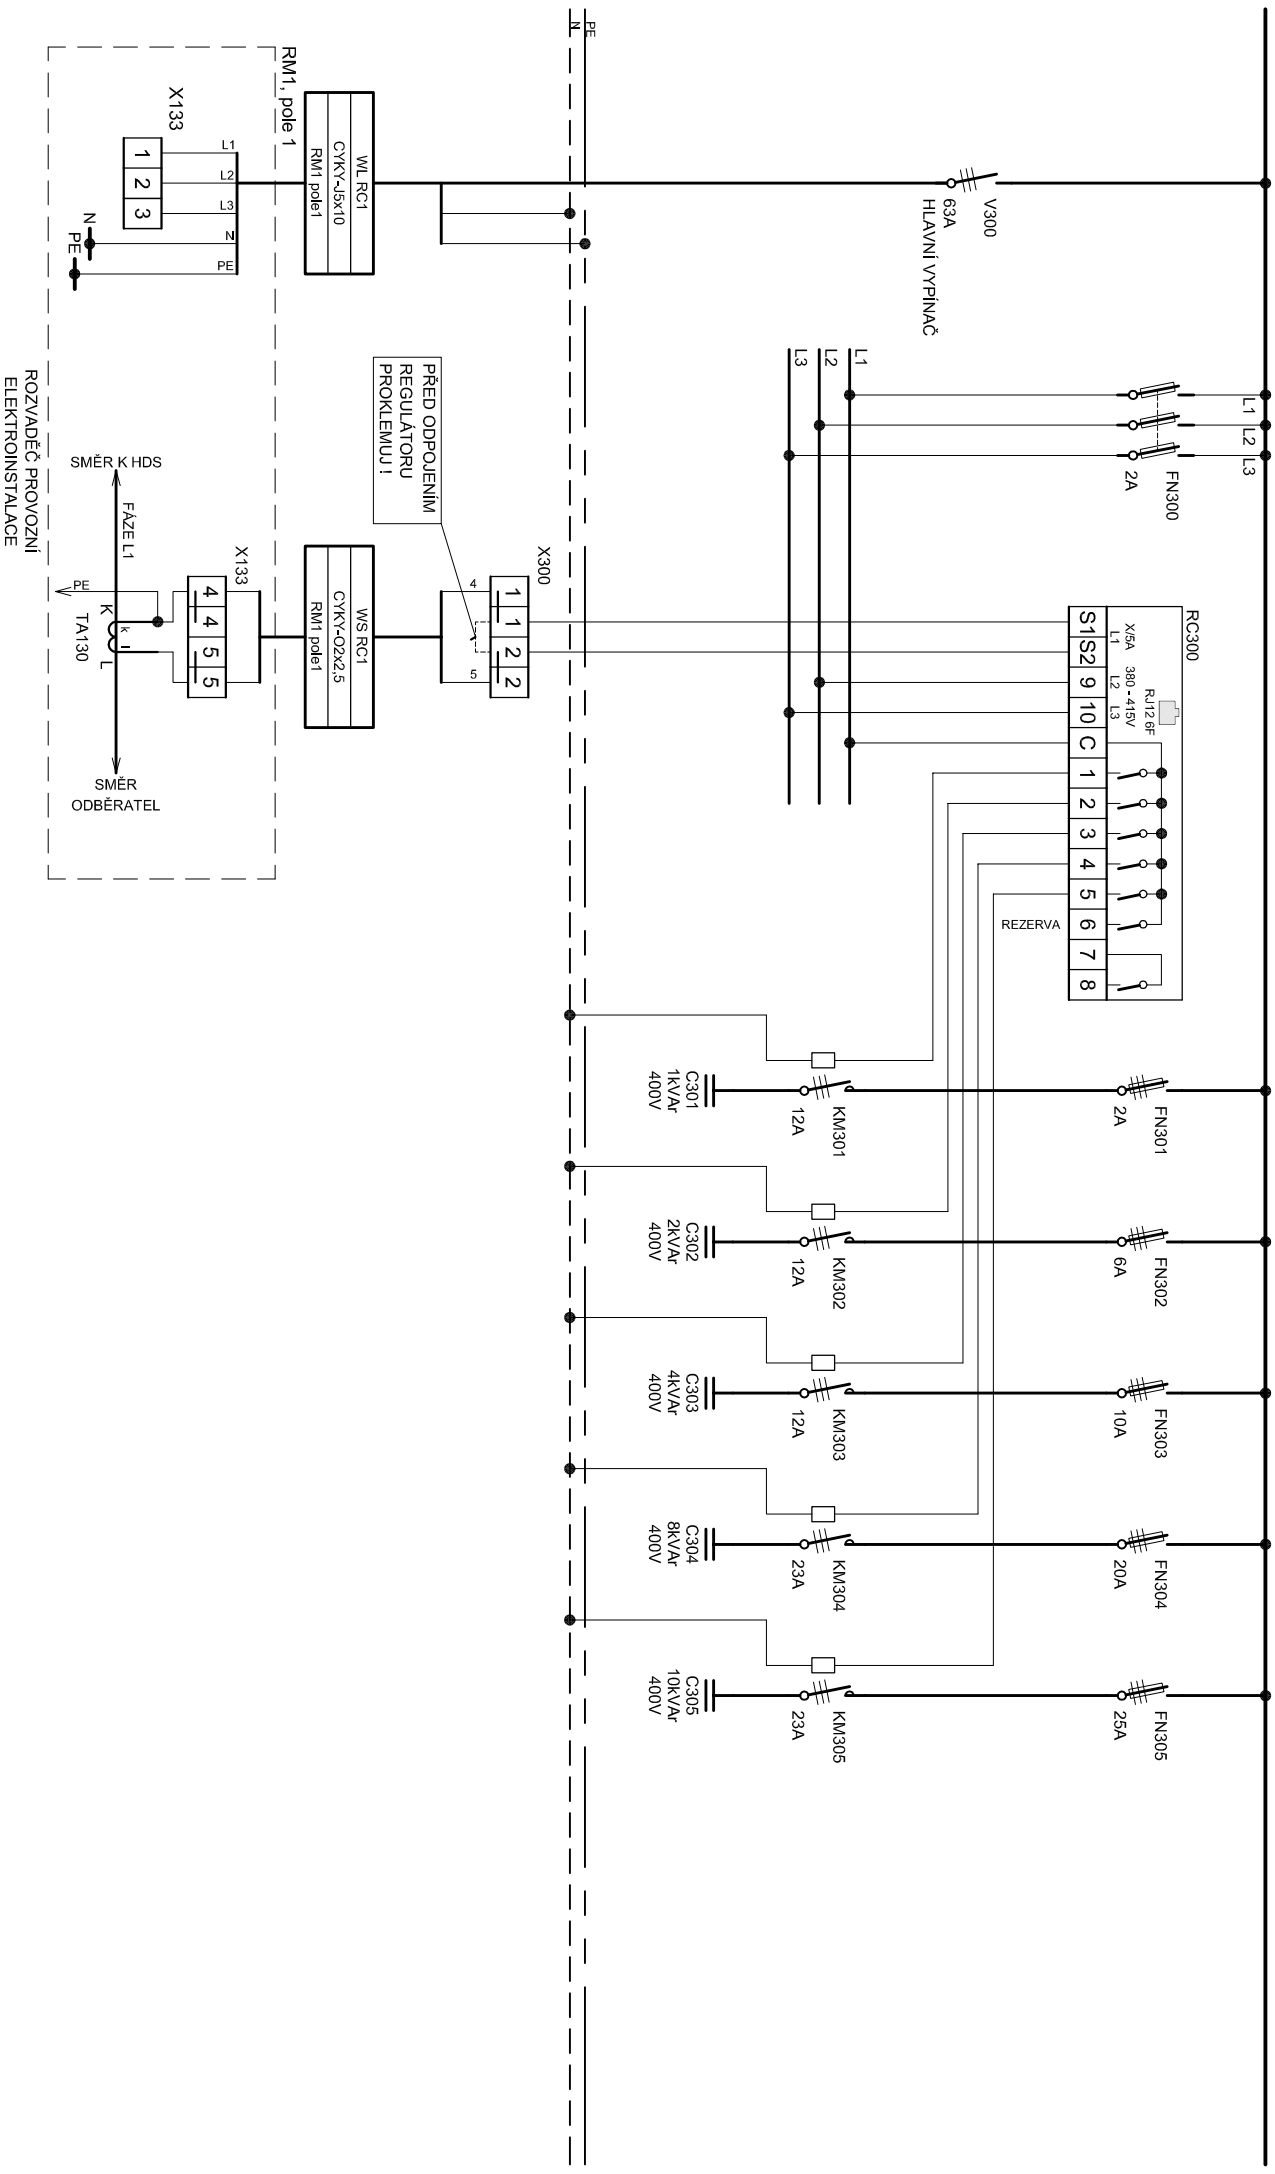

ROŽMBERK NAD VLTAVOU MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV

ROZVADĚČ RC1

D.3 - 4

výkres 303	JS301
rozvaděč	RC1

KOMPENZACE