


VODOMĚRNÁ SESTAVA

- 1 KULOVÝ UZÁVĚR DN25
- 2 FILTR DN25
- 3 VODOMĚR ITRON UMINAG Qn=2,5 m3/h, DN 20 (M-BUS VÝSTUP)
- 4 VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT DN15
- 5 ZPĚTNÁ KLAPKA DN25

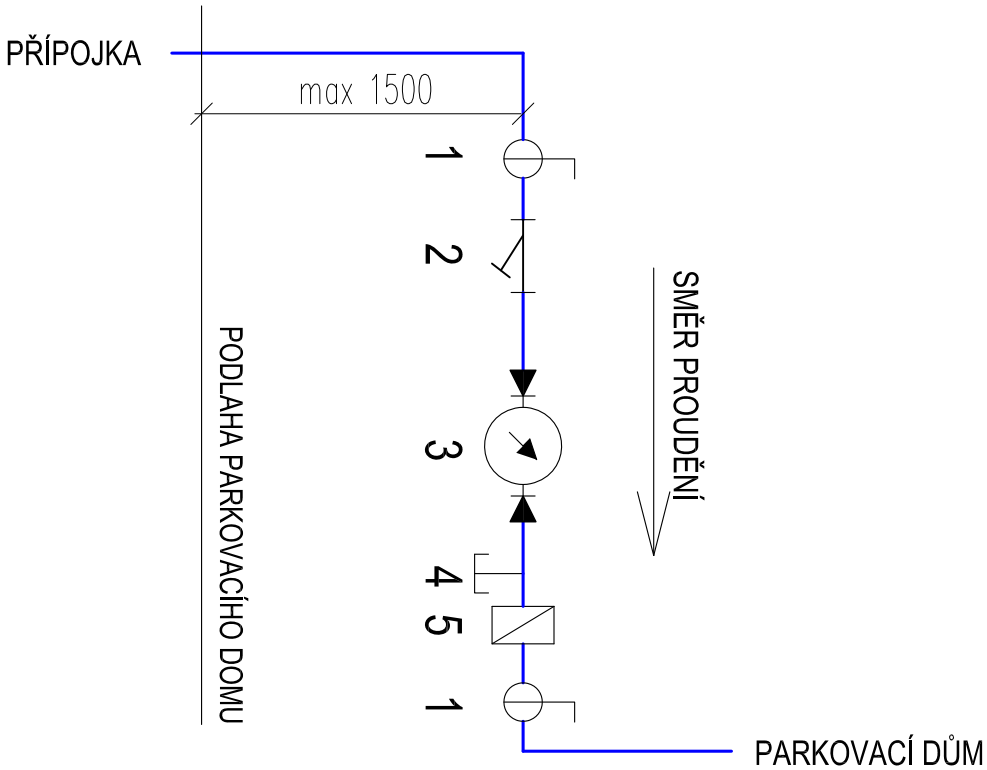

Pozn.:

-VODOMĚRNÁ SESTAVA BUDE UMÍSTĚNA VE VZDÁLENOSTI MAX. 2,0 m OD OBVODOVÉ STĚNY

±0,000 = 177,75 m.n.m., výškový systém B.p.v.
Souřadný systém S-JTSK

INVESTOR:				Město Neratovice Kolejcká 1028 277 11 Neratovice IČ: 00237108			
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI:				RotaGroup a.s. Na Nivách 956/2 141 00 Praha 4 - Michle IČ: 279 67 344			
ZODP.PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:		KRESLIL:			
ING. JOSEF BREJCHA		ING. MARTIN ŠVEHLA		ING. MARTIN ŠVEHLA			
		ING. ONDŘEJ LEDECKÝ		ADAM ŘEHOR			
MÍSTO STAVBY: NERATOVICE, ulice Na Výsluní, parc. č. 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice							
AKCE :						FORMÁT/	2x44
Parkovací dům Neratovice						MĚŘÍTKO/	1:500/100
						DATUM/	04/2021
						INDEX:	
OBSAH :						ČÁST DOKUM:	STUPĚŇ PD:
SO.06 - VNĚJŠÍ VODOVOD - PŘÍPOJKA						SO.06	DSP
NÁZEV VÝKRESU:						Č.VÝKR.:	PARÉ:
VODOMĚRNÁ SESTAVA						05	